

Жамбыл облысы қоршаған орта жай-күйі жөніндегі ақпараттық бюллетені

2023 жыл, Қыркүйек
№ 09 басылым



Казақстан Республикасы Экология және
табиги ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК
Жамбыл облысы бойынша финалы

	МАЗМУНЫ	Бет
1	Алғы сөз	3
2	Атмосфералық ауа ластануының негізгі көздері	4
3	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
4	Жер үсті суының сапасының жай-күйі	13
5	Радиациалық жағдай	14
6	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	14
7	1 Қосымша	15
8	2 Қосымша	17
9	3 Қосымша	17

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетенің ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіне қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу жөнінде «Қазгидромет» РМК арнағы бөлімшелерімен орындалатын жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетенің Жамбыл облысы аумағында қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғам мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеруі болған тенденциясының есебінен ҚР қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

Жамбыл облысының атмосфералық ауа сапасына бағалау

1. Атмосфералық ауа ластануының негізгі көздері

Жамбыл облысы статистика департаментінің мәліметтеріне сәйкес, Жамбыл облысы бойынша стационарлық көздерден ластаушы заттардың нақты жалпы шығарындылары 55,8 мың тоннаны құрайды. Тараз қаласы бойынша стационарлық көздерден ластаушы заттардың нақты жалпы шығарындылары 29,2 мың тоннаны құрайды.

Жамбыл облысында көлік саны 259,5 мың бірлік болса, жыл сайынғы өсім 36,9 мың бірлікті құрайды.

Жамбыл облысы бойынша Статистика департаментінің мәліметі бойынша, Тараз қаласында 36 474 жеке тұрғын үй бар; Жаңатас қаласында 1439 жеке тұрғын үй; Қаратай қаласы бойынша 3185 жеке тұрғын үй; Шу қаласы бойынша 6650 жеке тұрғын үй. Жалпы облыс бойынша газбен жылдытылатын жеке тұрғын үйлер саны 99,6 пайызды құрайды.

2. Тараз қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Тараз қ. атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 5 бақылау бекеттерінде, соның ішінде 4 қол күшімен алынатын бекеттерде және 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 Қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 13 көрсеткішке дейін анықталады:

1) қалқыма бөлшектер (шан) 2) құқірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) фторлы сутек; 7) формальдегид; 8) құқіртсүтек; 9) бенз(а)пирен; 10) марганец; 11) қорғасын; 12) кобальт; 13) кадмий.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

1-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	қол күшімен алынған сынама	Шымкент көшесі, 22	қалқыма бөлшектер (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, фторлы сутек, формальдегид, бенз(а)пирен, кадмий, кобальт, марганец, қорғасын
2		Рысбек батыр көшесі, 15, Ниетқалиев көшесінің бұрышы	
3		Абай және Төле би көшелерінің бұрышы	
4		Байзақ батыр көшесі, 162	
6	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Сәтбаев көшесі мен Жамбыл даңғылды	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, құқіртсүтек

2023 жылдың қыркүйек айына Тараз қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

2023 жылдың қыркүйек айында Тараз қаласы атмосфералық ауасының сапасы **стандартты индекс бойынша "көтеріңкі"** деңгейде, (НП=1%); ең жоғары жиілік бойынша ластануы "төмен" (СИ=1,7) деңгейде бағаланды. Атмосфералық ауаның ластануына негізінен көміртегі оксиді (қыркүйек айында ШЖШ-дан асу саны: 11 жағдай) үлес қосты.

Максималды бір реттік шоғырлар бойынша құқіртсуге 1,7 ШЖШ_{м.б.}, көміртегі оксиді 1,5 ШЖШ_{м.б.}, азот диоксиді 1,1 ШЖШ_{м.б.}, фторлы сутегі 1,0 ШЖШ_{м.б.} құрады, атмосфералық ауадағы басқа ластаушы заттар мен ауыр металдар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Орташа шоғырлар азот диоксиді бойынша 1,4 ШЖШ_{о.т.} болып анықталды.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖК	ШЖШ _{м.б} жағдайларының саны		
	мг/м³	ШЖШ _{о.т} асу еселігі	мг/м³	ШЖШ _{м.б} еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
	Оның ішінде							
Тараз қаласы								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,11	0,76	0,40	0,80	0,00	0	0	0
Құқірт диоксиді	0,008	0,16	0,034	0,07	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,97	0,32	7,70	1,54	0,44	11	0	0
Азот диоксиді	0,06	1,44	0,21	1,05	0,32	1	0	0
Азот оксиді	0,03	0,57	0,14	0,35	0,00	0	0	0
Фторлы сутек	0,002	0,47	0,020	1,00	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,008	0,76	0,022	0,44	0,00	0	0	0
Құқіртсүтек	0,001		0,013	1,65	0,14	3	0	0
Бенз(а)пирен	0,000005	0,05	0,0005					
Қорғасын	0,000009	0,031	0,000015					
Марганец	0,000024	0,024	0,000037					
Кобальт	0	0	0					
Кадмий	0	0	0					

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қыркүйек айында келесідей болып өзгерді:

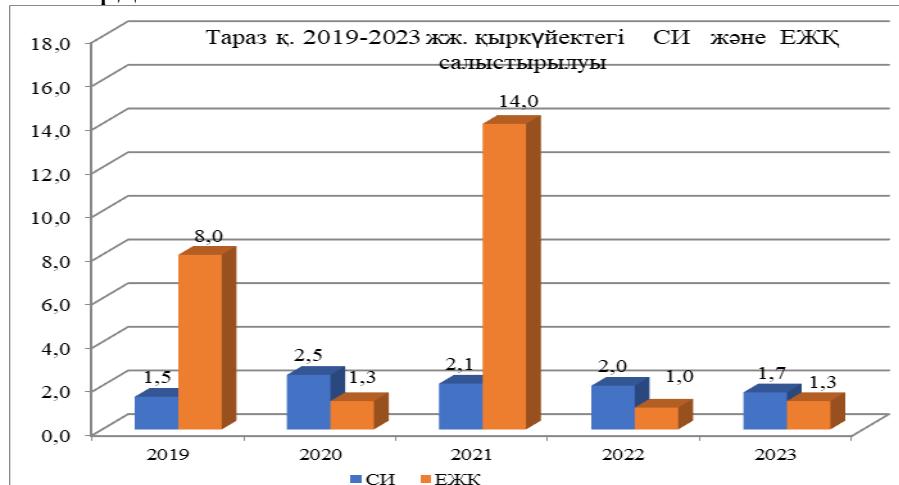

Графиктен көріп отырғанымыздай, атмосфералық ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланады.

Максималды бір реттік шоғырлар саны бойынша көміртегі оксиді (11 жағдай), күкіртсуге (3 жағдай), азот диоксиді (1 жағдай) болып анықталды.

Орташа айлық шоғырлардың нормадан асуы азот диоксиді бойынша байқалды.

Азот диоксидінің орташа тәуліктік көрсеткіштерінің артуы қаланың жүктелген қылыштарында автокөлік ауасының ластануына елеулі үлес қосқандығын және осы ластаушы заттың қала атмосферасында тұрақты жинақталғандығын айғақтайты. Көміртегі оксидімен ластанудың негізгі көздері-автокөлік және қатты отынды жағу. Күкіртсуге мен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік әрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және тазарту қондырылары мен полигондардың шығарындыларында, акуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен көріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыш және жертөлелерде жинақталуы мүмкін.

Метеорологиялық жағдай

Қыркүйек айында ауа-райы негізінен жаңбырлы, қатты жел, наизағай болып тұрақсыз болды, тек 3-ші онкүндіктің ортасында антициклон әсер ету салдарынан жауын-шашынсыз, ауа райы ашық болды.

Қыркүйек айында ҚМЖ (қолайсыз метеорологиялық жағдай) тіркелмеген.

2.1 Жаңатас қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Жаңатас қ. аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 Қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 5 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді, 4) азот оксиді, 5) аммиак.

3-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

3-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Токтаров көшесі, 27/1 және 27-а	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, аммиак.

2023 жылдың қыркүйек айына Жаңатас қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Жаңатас қаласы атмосфералық ауасының ластануы **төмен** деңгейде бағаланып, ол СИ=0 (төмен) және ЕЖК=0% (төмен) бойынша анықталды.

Ластаушы заттардың орташа және максималды бір-реттік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 4-кестеде көрсетілген.


4-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Коспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖҚ %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ о.т.асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ м.б. асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
				оның ішінде				
Жаңатас қаласы								
Күкірт диоксиді	0,019	0,38	0,023	0,05	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,288	0,10	0,929	0,19	0,0	0	0	0
Азот диоксиді	0,04	0,88	0,04	0,20	0,0	0	0	0
Азот оксиді	0,01	0,22	0,01	0,04	0,0	0	0	0
Аммиак	0,01	0,18	0,01	0,05	0,0	0	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қыркүйек айында келесідей болып өзгерді:

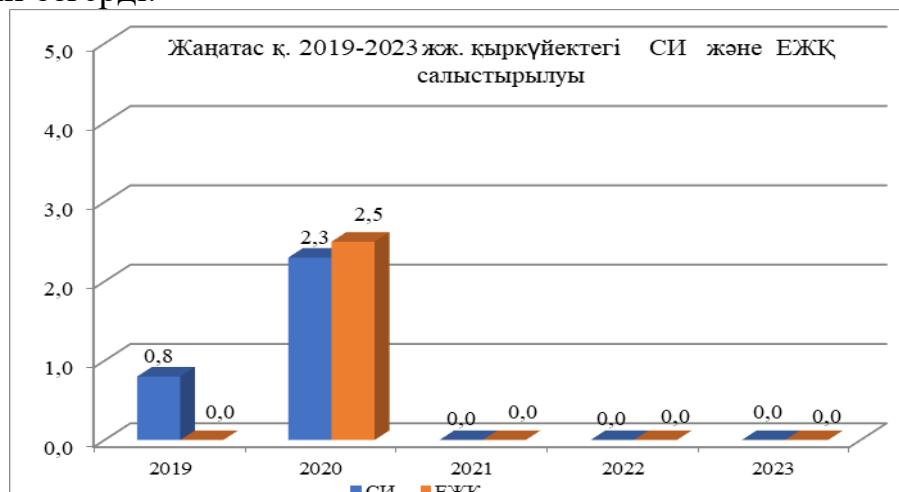

Графиктен көріп отырғанымыздай 2019, 2021, 2022, 2023 жылдар аралығында ластану деңгейі төмен болып бағаланса, 2020 жылы көтерінгі деңгейді көрсетті.

"Стандартты индекс" көрсеткішінің өсуі негізінен күкіртсүтек бойынша байқалды. Күкіртсүтегімен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік әрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және тазарту қондырылары мен полигондардың шығарындыларында, ақуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен кәріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыс және жертөлелерде жинақталуы мүмкін.

2.2 Қаратая қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Қаратая қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 қосымша).

Жалпы қала аусының ластануы 3 көрсеткіш бойынша анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді, 3) күкіртсүтек.

5-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

5-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
---	-----------------	------------------	----------------------

1	ұзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Тамды әулие көшесі, №130	күкірт диоксиді, күкіртсүтек, көміртегі оксиді
---	---	-----------------------------	---

2023 жылдың қыркүйек айына Қаратай қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

2023 жылдың қыркүйек айында Қаратай қаласы атмосфералық ауасының сапасы **стандартты индекс** бойынша "**көтеріңкі**" деңгейде, ($\text{НП}=1\%$); ең жоғары жиілік бойынша ластануы "төмен" ($\text{СИ}=1,1$) деңгейде бағаланды. Атмосфералық ауаның ластануына негізінен күкіртсүтек (қыркүйек айында ШЖШ-дан асу саны: 17 жағдай) үлес қосты.

Орташа айлық шоғырлар бойынша ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Максималды-бір реттік шоғырлар күкіртсүтегі бойынша 1,1 ШЖШ_{м.б.} құрады, басқа ластаушы заттар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 6-кестеде көрсетілген.

6-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	мг/м ³	ШЖШ о.т.асу еселігі	мг/м ³	ШЖШ м.б.асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						оның ішінде	оның ішінде	оның ішінде	
Қаратай қаласы									
Күкірт диоксиді	0,014	0,27	0,021	0,04	0,00	0	0	0	
Көміртегі оксиді	0,006	0,002	0,067	0,01	0,00	0	0	0	
Күкіртсүтек	0,005		0,009	1,14	0,79	17	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қыркүйек айында келесідей болып өзгерді:



Графиктен көріп отырғанымыздай 2021, 2022 жылдар аралығында ластану деңгейі төмен болып бағаланып, ал 2019, 2020, 2023 жылдары көтеріңкі деңгейді көрсетті.

"Стандартты индекс" көрсеткішінің өсуі негізінен күкіртсүтек бойынша байқалды. Күкіртсүтегімен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік өрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және

тазарту қондырғылары мен полигондардың шығарындыларында, ақуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен кәріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыс және жертөлелерде жинақталуы мүмкін.

2.3 Шу қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Шу қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) PM 2,5 қалқыма бөлшектері; 2) PM 10 қалқыма бөлшектері; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) озон (жербеті), 6) күкіртсүтек.

7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

7-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Шу қалалық ауруханасының маңында	PM 2,5 қалқыма бөлшектері, PM 10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, озон (жербеті), күкіртсүтек

2023 жылдың қыркүйек айындағы Шу қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Бақылау желісінің деректері бойынша Шу кентіндегі атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, ол СИ=1,1 (төмен) күкіртсүтек және ЕЖҚ=0% (төмен) бойынша анықталды.

Орташа айлық шоғырлар бойынша күкірт диоксиді 2,5 ШЖШ_{0..т} құрады, басқа ластаушы заттар шоғырлары ШЖШ-дан аспады. Максималды-бір реттік шоғырлар күкіртсүтегі бойынша 1,1 ШЖШ_{м.б.} құрады, атмосфералық аудағы басқа ластаушы заттар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте


Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖ К	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М3	ШЖШ о.т.асу еселігі	МГ/М3	ШЖШ м.б.асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
	оның ішінде							
Шу қаласы								

PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,0012	0,03	0,002	0,01	0,0	0	0	0
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,0009	0,02	0,001	0,004	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,123	2,46	0,172	0,34	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,18	0,06	2,63	0,53	0,0	0	0	0
Озон (жербеті)	0,02	0,77	0,04	0,26	0,0	0	0	0
Күкіртсүтек	0,0002		0,009	1,10	0,4	10	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қыркүйек айында келесідей болып өзгерді:

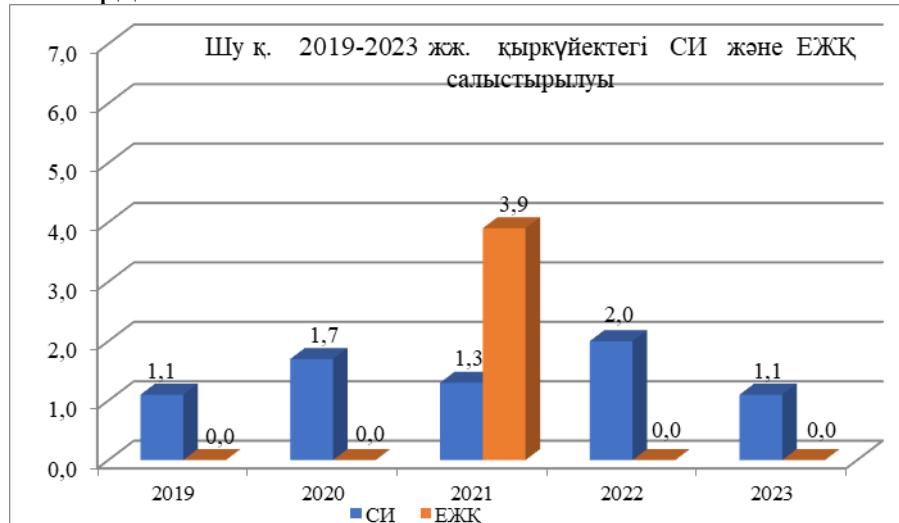

Графиктен көріп отырғанымыздай 2021, 2022 жылдар аралығында ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланып, 2019, 2020, 2023 жылдар аралығында төмен деңгейді көрсетті.

Максималды бір реттік шоғырлар саны бойынша күкіртсуге (10 жағдай) болып анықталды.

"Стандартты индекс" көрсеткішінің өсуі негізінен күкіртсугек бойынша байкалды. Күкіртсугемен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік әрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және тазарту қондырғылары мен полигондардың шығарындыларында, ақуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен кәріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыс және жертөлелерде жинақталуы мүмкін.

2.4 Қордай кенті атмосфералық ауа сапасына бақылау

Қордай кенті аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1- қосымша).

Жалпы кент бойынша ластану 5 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) күкіртсугек.

9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

9-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Жібек жолы көшесі, №496«А»	көміртегі оксиді, азот диоксиді және азот оксиді, күкіртсугек, озон (жербеті)

2023 жылдың қыркүйек айына Қордай к. атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

2023 жылдың қыркүйек айында Қордай к. атмосфералық ауасының сапасы стандартты индекс бойынша "көтеріңкі" деңгейде, ($\text{НП}=1\%$); ең жоғары жиілік бойынша ластануы "төмен" ($\text{СИ}=1,1$) деңгейде бағаланды. Атмосфералық

ауаның ластануына негізінен озон (жербеті) (қыркүйек айында ШЖШ-дан асу саны: 5 жағдай) күкіртсүтек (12 жағдай) үлес қости.

Ластаушы заттардың орташа айлық шоғыры ШЖШ-дан аспады. Максималды бір реттік шоғырлар бойынша күкіртсүтегі 1,1 ШЖШ_{м.б.} озон (жербеті) 1,0 ШЖШ_{м.б.} күрады, атмосфералық аудағы басқа ластаушы заттар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 10-кестеде көрсетілген.


10-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М3	ШЖШ о.т.асу еселігі	МГ/М3	ШЖШ м.б.асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						оның ішінде			
Қордай к.									
Көміртегі оксиді	0,25	0,08	3,91	0,78	0,00	0	0	0	
Азот диоксиді	0,02	0,47	0,02	0,12	0,00	0	0	0	
Азот оксиді	0,01	0,15	0,01	0,03	0,00	0	0	0	
Озон (жербеті)	0,014	0,48	0,18	1,11	0,23	5	0	0	
Күкіртсүтек	0,001		0,008	1,01	0,56	12	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылдың қыркүйек айында атмосфералық ауаның ластану деңгейі келесідей болып өзгерді:

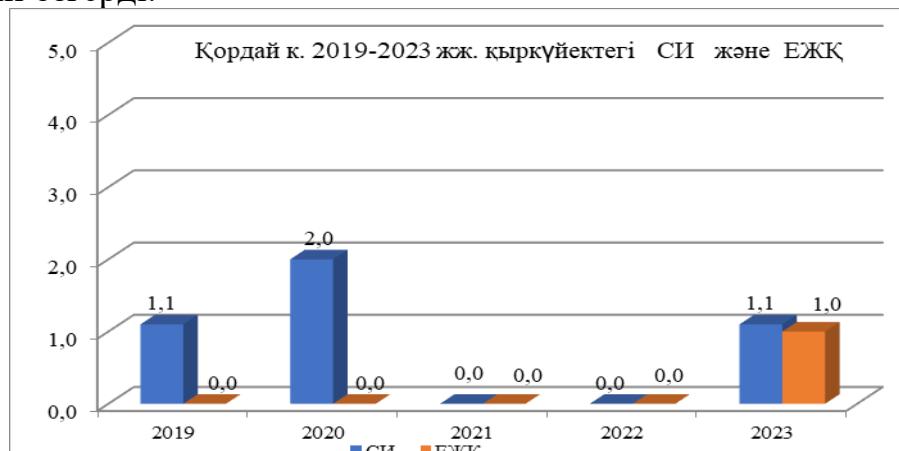

Графиктен көріп отырғанымыздай 2020, 2022 жылдар аралығында ластану деңгейі көтерінкі болып бағаланып, 2019, 2021, 2023 жылдар аралығында төмен деңгейді көрсетті.

"Стандартты индекс" көрсеткішінің өсуі негізінен күкіртсүтек бойынша байқалды. Күкіртсүтегімен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік әрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және тазарту қондыргылары мен полигондардың шығарындыларында, ақуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен көріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыс және жертөлелерде жинақталуы мүмкін. Озон (жербеті) -

фотохимиялық тұтіннің негізгі компоненттерінің бірі. Ол күн сәулесі әсерінен (фотохимиялық реакция) атмосфераға ішкі жану қозғалтқыштары шығарындыларынан және өнеркәсіптік шығарындыларынан түсетін азот оксидтерімен (NO_x) ластанған ауаға әсер етеді. Озонмен ластанудың ең жоғары деңгейі ашық ауа-райында байқалады.

3. Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жамбыл облысы бойынша жер үсті суларының сапасына бақылау 9 су объектісінің (Талас, Аса, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ Сарықау өзендері, Билікөл көлі және Тасөткел су қоймасы) 14 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **32** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолу, су шығыны, су температурасы, сутегі көрсеткіші, мөлдірлігі, еріген оттегі, қалқыма заттар, OBT_5 , OXT , құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді заттар, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.*

3.1. Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

11-кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірлік	Концентрация
	Қыркүйек 2022 жыл	Қыркүйек 2023 жыл			
Талас өзені	4 класс	нормаланбайды (>5 кл)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	51,8
Аса өзені	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	66,2
Шу өзені	3 класс	4 класс	OХТ	мг/дм ³	32,9
Ақсу өзені	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	43,7
Қарабалта өзені	5 класс	5 класс	Сульфаттар	мг/дм ³	734,0
Тоқташ өзені	нормаланбайды (>5 кл)	нормаланбайды (>5 кл)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	170,0
Тасөткел су қоймасы	нормаланбайды (>5 кл)	нормаланбайды (>5 кл)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	69,0
Сарықау өзені	4 класс	нормаланбайды (>5 кл)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	175,0

* - бұл кластагы заттар нормаланбайды

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2022 жылдың қыркүйек айымен салыстырғанда Талас және Сырқау өзендерінің су сапасы 4-ші кластан 5-тен жоғары класқа ауысқан, Шу өзенінің су сапасы 3-ші кластан 4-ші класқа ауысып су сапасы – нашарлаған;

Аса, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ өзендері және Тасөткел су қоймасы жер үсті су сапасы айтарлықтай өзгермеген.

Қыркүйек айында Жамбыл облысы су объектілеріндегі негізгі ластаушы магний, оттегінің химиялық тұтынуы, сулфаттар және қалқыма заттар болып табылады.

2023 жылдың қыркүйек айында Жамбыл облысы бойынша жоғары(ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары тіркелмеді.

Су объектілері тұстамаларындағы сапа бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

3-қосымшада Билікөл көлінің жер үсті су сапасының нәтижелері бойынша ақпарат.

4. Радиациялық жағдайы

Жердегі гамма-сәулелену деңгейіне бақылаулар күн сайын 3 метеорологиялық станцияда (Тараз, Төле би, Шығанак) жүргізіледі (6.6-сурет).

Аймақтың елді мекендерінде атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық фонның мәндері 0,08-0,25 мкЗв / сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,16 мкЗв/сағ.

Жамбыл облысы аумағында атмосфераның жер беті радиоактивтердің түсү тығыздығына бақылау 3 метеорологиялық станцияларда (Тараз, Төле би, Шығанак) горизонтальді планшеттер алу бес тәуліктік сынама жолымен жүзеге асырылды.

Облыс аумағында атмосфераның жер беті радиоактивті түсулердің тығыздығы 1,6-2,6 Бк/м² шегінде ауытқып отырды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк / м² құрады.

5. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жағдайы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияда (Қаратау, Тараз, Төле би) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 48,07%, сульфаттар 17,15%, кальций иондары 16,85%, хлоридтер 5,34% басым болды.


Ең үлкен жалпы минерализация Қаратау МС 113,06 мг/л, ең азы Тараз МС 43,45 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электр өткізгіштігі 67,6 мкСм/см-ден (Тараз МС) 163,0 мкСм/см (Қаратау МС) дейінгі шекте болды.


Түскен жауын-шашын сынамаларындағы қышқылдық сілтісі нейтралды сипатта болып 6,5 (Төле би МС) 7,1 (Тараз МС) аралығында өзгерді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан аспады.


1 Қосымша

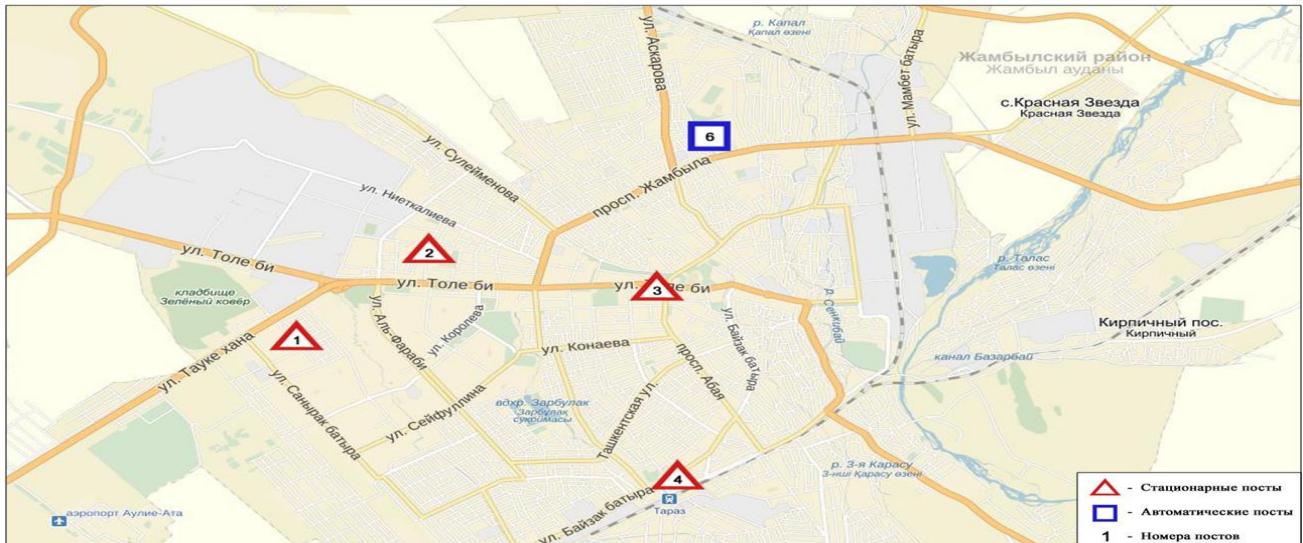


1-сурет. Тараз қаласының бақылау бекеттері мен метеостанциясының орналасу сызбасы

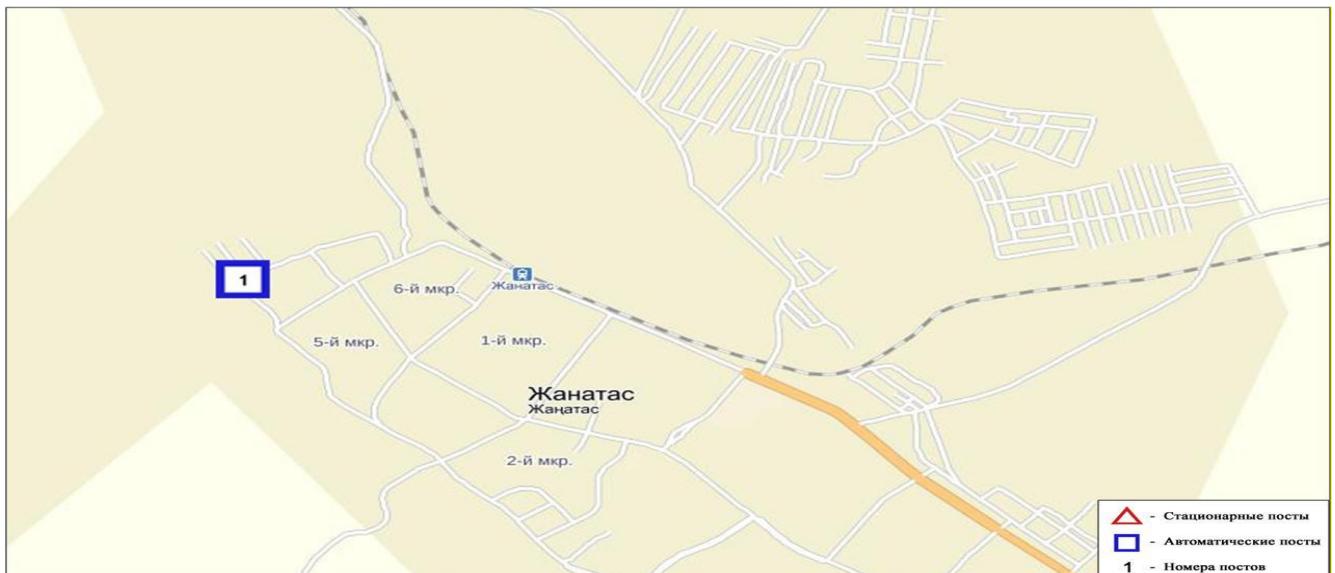


2-сурет. Жаңатас қаласының бақылау бекеті мен метеостанциясының орналасу сызбасы

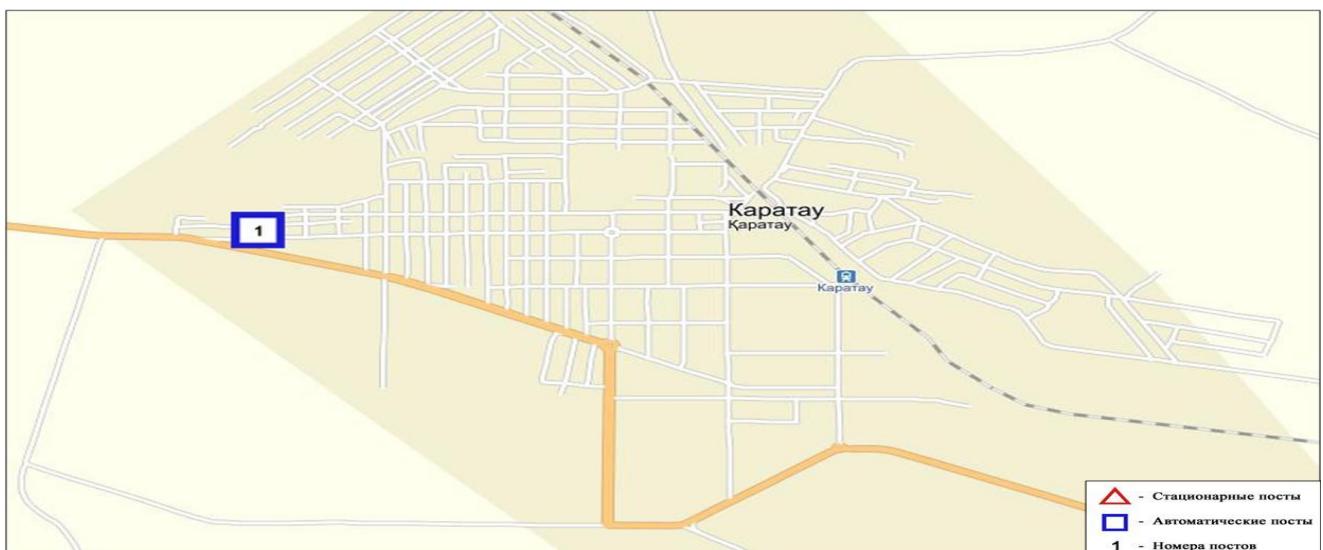

3-сурет. Қаратай қаласының бақылау бекеті мен метеостанциясының орналасу сыйбасы

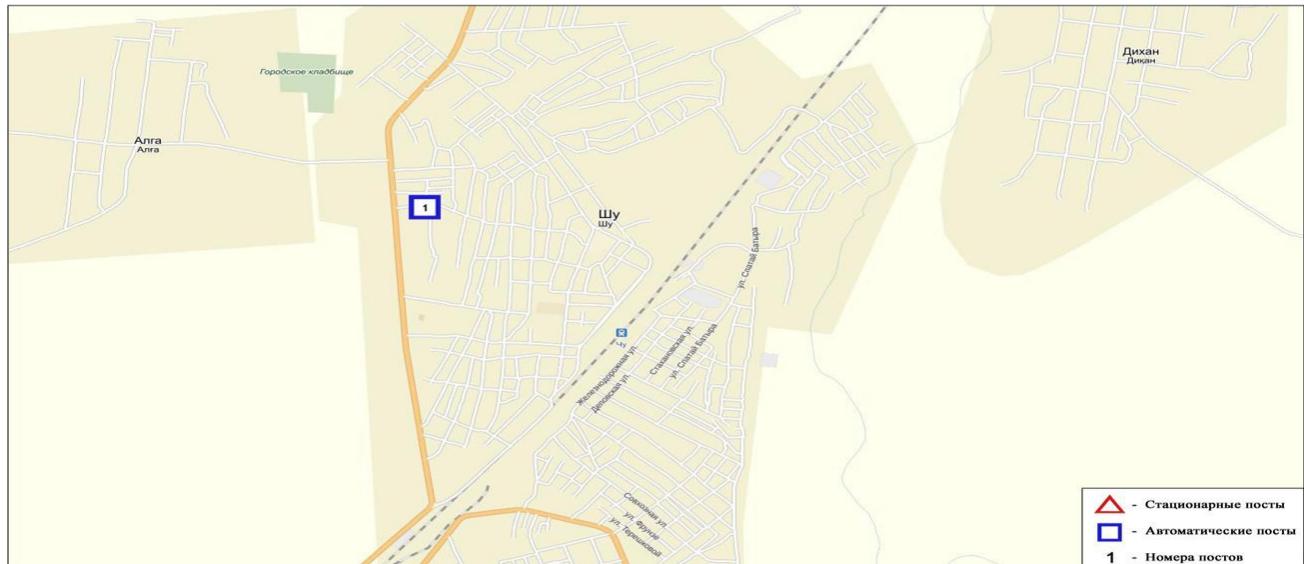

4-сурет. Шу қаласының бақылау бекетінің орналасу сыйбасы

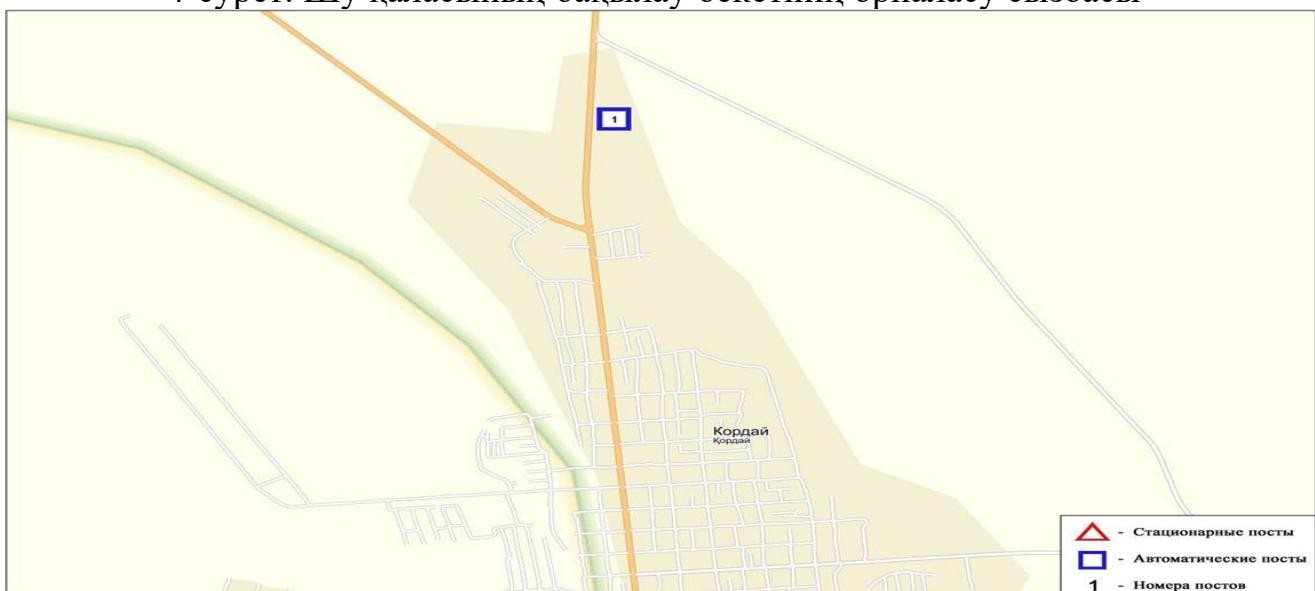

5- сурет- Кордай к. бақылау бекетінің орналасу сыйбасы

2 Қосымша

Жамбыл облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісі және тұстама	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Талас өзені	су температурасы 16,0 – 25,0°C шегінде, сутегі көрсеткіші 8,05 – 8,15, суда еріген оттегінің шоғыры 8,02 – 9,48 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,67 – 2,81 мг/дм ³ , мөлдірлігі 12 – 15 см құрады.	
Жасоркен а., Жасоркен а. 0,7 км жоғары, су бекеті тұстамасында	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 45,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Солнечный к., гидро бекеттен 0,5 км төмен	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 54,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Тараз қ., Тараз қ. 7,5 км жоғары,	нормаланбайды	қалқыма заттар – 51,0 мг/дм ³ . Қалқыма

МАЭС тұстамасынан 0,7км выше жоғары, су бекетінен 3,0 км жоғары	(>5 кл)	заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Тараз қаласынан 10 км төмен, қант және спирт комбинаттарының фильтрация алқаптарынан шыққан коллекторлы-дренаж суларынан 0,7 км төмен	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 57,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Аса өзені		бойынша су температурасы 16,0 – 25,0 °С шегінде, сутегі көрсеткіші 8,15, суда еріген оттегінің шоғыры 8,47 – 9,01 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,34 – 2,98 мг/дм ³ , мөлдірлігі 8 – 10 см құрады.
Шөлдала шағын ауданы (көпір үсті), Күмшагал а/о.	4 класс	магний – 33,6 мг/дм ³ .
Аса к., Аса к. 500 м төмен	4 класс	магний 98,7 мг/дм ³ .
Билікөл көлі		су температурасы 28,0°C, сутегі көрсеткіші 8,20, суда еріген оттегінің шоғыры 8,21 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 13,1 мг/дм ³ , ОХТ – 53,2 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 1744 мг/дм ³ , минерализация 1634 мг/дм ³ , құрғақ қалдық 92 мг/дм ³ , мөлдірлігі 8 см құрады.
Шу өзені		су температурасы 15,6 – 19,5°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,90, суда еріген оттегінің шоғыры 7,79 – 10,4 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,68 – 3,10 мг/дм ³ , мөлдірлігі 6 – 11 см құрады.
Кайнар а. (Благовещенское а.), Кайнар а. 0,5 км төмен: су бекетінен 65 м. төмен	4 класс	ОХТ – 32,0 мг/дм ³ . Оттегінің химиялық тұтынуының нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Д.Қонаев а. 0,5 км төмен	4 класс	ОХТ – 33,7 мг/дм ³ .
Ақсу өзені		су температурасы 18,0 °С, сутегі көрсеткіші – 7,90, суда еріген оттегінің шоғыры – 7,19 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,30 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 5 см құрады.
Ақсу а. 0,5 км жоғары, Ақсу өзені сағасынан 10 км	4 класс	магний – 43,7 мг/дм ³ . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Қарабалта өзені		су температурасы 18,0 °С, сутегі көрсеткіші 7,90, суда еріген оттегінің шоғыры – 7,19 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,50 мг/дм ³ , мөлдірлігі 2 см құрады.
Баласағұн к. Қырғызстанмен шекаралас, өзен сағасынан 29 км	5 класс	сульфаттар – 734,0 мг/дм ³ . Сульфаттың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Токташ өзені		су температурасы 16,0 °С, сутегі көрсеткіші 7,80, суда еріген оттегінің шоғыры – 7,79 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,42 мг/дм ³ , мөлдірлігі 5 см құрады.
Қырғызстанмен шекарада, Жаугаш Батыр а. ауыл шетіндегі өзен сағасынан 78 км қашықтықта	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 170,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Тасөткел су қоймасы		су температурасы 21,0°C, сутегі көрсеткіші 8,20, суда еріген оттегінің шоғыры 10,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,72 мг/дм ³ ,

		су мөлдірлігі 7 см құрады.
тұстама Тасөткел а., Тасөткел стансасынан оңтүстікке қарай 2,5 км, су қойма бөгенінен (оңтүстік-шығысқа) 0,5 км жоғары	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 69,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Сарықау өзені		су температурасы 16,0 °C, сутегі көрсеткіші 8,15, суда еріген оттегінің шоғыры 9,40 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,60 мг/дм ³ , мөлдірлігі 1 см құрады.
тұстама Қырғызстанмен шекарада, Шу өзеніне құйғанға дейін 35км, Мерке ауылынан 63 км	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 175,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

3 Қосымша

Жамбыл облысының аумағындағы көлдердің жер үсті сулары сапасының нәтижелері

№	Ингредиенттердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылдың қыркүйек айына
			Билікөл көлі бойынша
1	Көзбен шолу		таза
2	Температура	°C	28,0
3	Сутегі көрсеткіші		8,20
4	Еріген оттегі	мг/дм ³	8,21
5	Мөлдірлігі	см	8
6	ОБТ5	мгО/дм3	13,1
7	ОХТ	мг/дм ³	53,2
8	Қалқыма заттар	мг/дм ³	92,0
9	Гидрокарбонаттар	мг/дм ³	314
10	Керметтік	мг/дм ³	13,1
11	Минерализация	мг/дм ³	1634
12	Натрий + калий	мг/дм ³	273
13	Құрғақ қалдық	мг/дм ³	1744
14	Кальций	мг/дм ³	96,2
15	Магний	мг/дм ³	100,0
16	Сульфаттар	мг/дм ³	741,0
17	Хлоридтер	мг/дм ³	107,0
18	Фосфаттар	мг/дм ³	0,005
19	Жалпы фосфор	мг/дм ³	0,022
20	Нитритті азот	мг/дм ³	0,007
21	Нитратты азот	мг/дм ³	0,54
22	Жалпы темір	мг/дм ³	0,11
23	Аммоний ионы	мг/дм ³	0,21
24	АББЗ /СББЗ	мг/дм ³	0,03
25	Фенолдар	мг/дм ³	0,001
26	Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0,05
27	Су деңгейі	м	2,40

**Анықтамалық бөлім
Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)**

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м ³		Қауіптілік класы
	максимальді бір реттік (ШЖШм)	орта-тәуліктік (ШЖШо.т)	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон (жербеті)	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртсүтегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Атмосфералық ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Айға бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

**Су пайдаланудың санаттары (түрлөрі) бойынша суды пайдалану
класстарын саралау**

Суды пайдалану санаты (түрі)	Тазарту мақсаты/түрі	Суды пайдаланусыныптары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балық шаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	-	-	-
Шаруашылық ауыз сүмен жабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картада тұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
Технологиялық мақсатта, салқыннату үрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
Пайдалы қазбаларды өндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су обьектілерінде су сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік стандарты

Нормаланған мәндер	Доза шектері	
	Халық	
Тиімді доза	Жылына орта есеппен алғанда 1 м ³ в кез келген 5 жыл ішінде 5 м ³ в аспайды	

* «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»

**Топырақты ластаушы зиянды заттар шоғырларының шекті жол
берілген (бұдан әрі - ШРШ) мөлшері**

Заттардың атауы	Шекті рұқсат етілген шоғыр (бұдан әрі - ШРШ) топырақта мг/кг
Корғасын (жалпы нысан)	32,0
Хром (жылжымалы нысан)	6,0

* Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2021 жылғы 21 сәуірдегі № КР ДСМ -32 бұйрығымен бекітілген

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ШЫМКЕНТ КӨШЕСІ 22
ТЕЛ. 8-(7262)-31-60-81
8-(7262)-56-80-51
E MAIL: info_zmb@meteo.kz**