

Жамбыл облысы қоршаған орта жай-күйі жөніндегі ақпараттық бюллетені

2023 жыл, Қараша
№ 11 басылым



Қазақстан Республикасы Экология және
табиги ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК
Жамбыл облысы бойынша финалы

	МАЗМУНЫ	Бет
1	Алғы сөз	3
2	Атмосфералық ауа ластануының негізгі көздері	4
3	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
4	Жер үсті суының сапасының жай-күйі	11
5	Радиациалық жағдай	12
6	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	12
7	1 Қосымша	13
8	2 Қосымша	15

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетенің ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіне қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу жөнінде «Қазгидромет» РМК арнайы бөлімшелерімен орындалатын жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетені Жамбыл облысы аумағында қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғам мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеруі болған тенденциясының есебінен КР қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

Жамбыл облысының атмосфералық ауа сапасына бағалау

1. Атмосфералық ауа ластануының негізгі көздері

Жамбыл облысы статистика департаментінің мәліметтеріне сәйкес, Жамбыл облысы бойынша стационарлық көздерден ластаушы заттардың нақты жалпы шығарындылары 55,8 мың тоннаны құрайды. Тараз қаласы бойынша стационарлық көздерден ластаушы заттардың нақты жалпы шығарындылары 29,2 мың тоннаны құрайды.

Жамбыл облысында көлік саны 259,5 мың бірлік болса, жыл сайынғы өсім 36,9 мың бірлікті құрайды.

Жамбыл облысы бойынша Статистика департаментінің мәліметі бойынша, Тараз қаласында 36 474 жеке тұрғын үй бар; Жаңатас қаласында 1439 жеке тұрғын үй; Қаратай қаласы бойынша 3185 жеке тұрғын үй; Шу қаласы бойынша 6650 жеке тұрғын үй. Жалпы облыс бойынша газбен жылтылатын жеке тұрғын үйлер саны 99,6 пайызды құрайды.

2. Тараз қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Тараз қ. атмосфералық ауаның жай-қүйіне бақылау 5 бақылау бекеттерінде, соның ішінде 4 қол күшімен алынатын бекеттерде және 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 Қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 13 көрсеткішке дейін анықталады:

1) қалқыма бөлшектер (шан) 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) фторлы сутек; 7) формальдегид; 8) күкіртсүтек; 9) бенз(а)пирен; 10) марганец; 11) қорғасын; 12) кобальт; 13) кадмий.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

1-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1		Шымкент көшесі, 22	
2	қол күшімен алынған сына ма	Рысбек батыр көшесі, 15, Ниетқалиев көшесінің бұрышы	
3		Абай және Төле би көшелерінің бұрышы	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, фторлы сутек, формальдегид, бенз(а)пирен, кадмий, кобальт, марганец, қорғасын
4		Байзақ батыр көшесі, 162	
6	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Сәтбаев көшесі мен Жамбыл даңғылы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртсүтек

2023 жылдың қараша айына Тараз қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Тараз қ. атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ол СИ=2,5 көміртегі оксиді бойынша №6 бекет аумағында (Сәтбаев көшесі мен Жамбыл даңғылы) және ЕЖҚ=4% көміртегі оксиді бойынша №3 бекет аумағында (Абай және Төле би көшелерінің бұрышы) болып анықталды. Атмосфералық ауаның ластануына негізінен көміртегі оксиді (қараша айында ШЖШ-дан асу саны: 33 жағдай) үлес қости.

Максималды бір реттік шоғырлар бойынша көміртегі оксиді 2,5 ШЖШ_{м.б.}, құрады, атмосфералық аудадағы басқа ластаушы заттар мен ауыр металдар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Орташа шоғырлар азот диоксиді бойынша 1,7 ШЖШ_{о.т.} болып анықталды.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ _{м.б} жағдайларының саны			
	мг/м ³	ШЖШ _{о.т} асу еселігі	мг/м ³	ШЖШ _{м.б} еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ	
							оның ішінде		
Тараз қаласы									
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,14	0,95	0,40	0,80	0,00	0	0	0	
Күкірт диоксиді	0,009	0,17	0,031	0,06	0,00	0	0	0	
Көміртегі оксиді	1,62	0,54	12,4	2,48	1,33	33	0	0	
Азот диоксиді	0,07	1,72	0,17	0,85	0,00	0	0	0	
Азот оксиді	0,03	0,48	0,11	0,28	0,00	0	0	0	
Фторлы сутек	0,003	0,52	0,009	0,45	0,00	0	0	0	
Формальдегид	0,006	0,63	0,021	0,42	0,00	0	0	0	
Күкіртсүтек	0,002		0,007	0,81	0,00	0	0	0	
Бенз(а)пирен	0,0002	0,23	0,0005						
Қорғасын	0,000023	0,076	0,000031						
Марганец	0,000049	0,049	0,000074						
Кобальт	0	0	0						
Кадмий	0	0	0						

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қараша айында келесідей болып өзгерді:

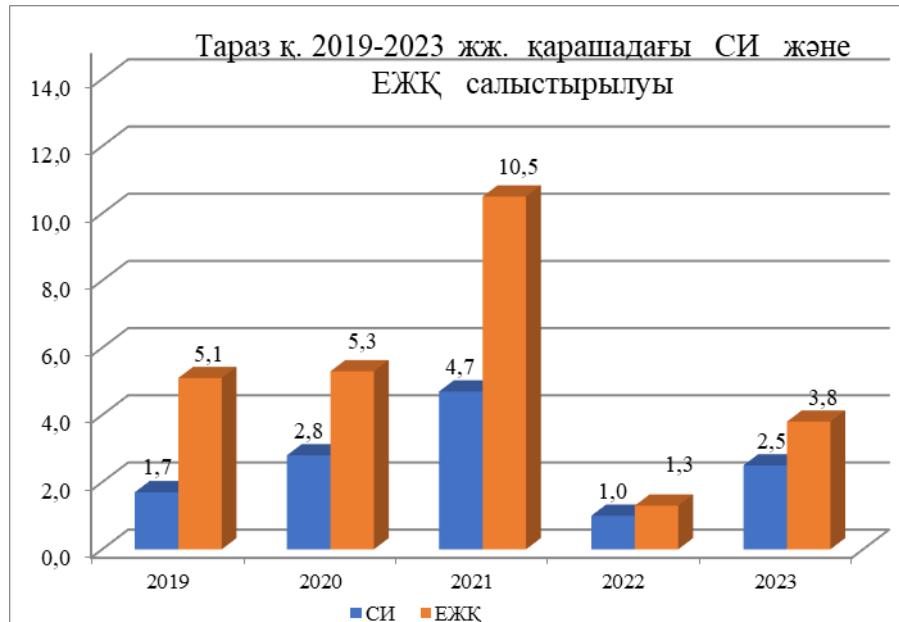

Графиктен көріп отырғанымыздай, атмосфералық ауаның ластану деңгейі көтерінкі болып бағаланады.

Максималды бір реттік шоғырлар саны бойынша көміртегі оксиді (33 жағдай) болып анықталды. Орташа айлық шоғырлардың нормадан асуы азот диоксиді бойынша байқалды.

Азот диоксидінің орташа тәуліктік көрсеткіштерінің артуы қаланың жүктелген қызылстырында автокөлік ауасының ластануына елеулі үлес қосқандығын және осы ластаушы заттың қала атмосферасында тұрақты жинақталғандығын айғақтайты. Көміртегі оксидімен ластанудың негізгі көздері-автокөлік және қатты отынды жағу.

Метеорологиялық жағдай

Қараша айында ауа-райы негізінен тұрақсыз, жауын-шашынды, таулы аудандарда жауын-шашын (жаңбыр, қар күйінде), тұман, екпінді жел, 2-ші онкүндікте Тараз МС-да екпіні СГЯ О-Б 27 критерийлеріне желдің екпіні 32 м/с жетті. Барикалық түзілімдердің жиі өзгеруіне байланысты ауа температурасының жиі ауытқуы байқалды.

Қараша айында ҚМЖ (қолайсыз метеорологиялық жағдай) тіркелмеген.

2.1 Жаңатас қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Жаңатас қ. аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 Қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді, 4) азот оксиді.

З-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

З-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Тоқтаров көшесі, 27/1 және 27-а	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді.

2023 жылдың қараша айына Жаңатас қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Жаңатас қаласы атмосфералық ауасының ластануы **төмен** деңгейде бағаланып, ол СИ=0 (төмен) және ЕЖҚ=0% (төмен) болып анықталды.

Ластаушы заттардың орташа және максимальды бір-реттік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 4-кестеде көрсетілген.


4-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖҚ %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШЖШ о.т.асу еселігі	мг/м ³	ШЖШ м.б. асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
				оның ішінде				
Жаңатас қаласы								
Күкірт диоксиді	0,019	0,38	0,028	0,06	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,284	0,09	1,24	0,25	0,0	0	0	0
Азот диоксиді	0,03	0,84	0,05	0,23	0,0	0	0	0
Азот оксиді	0,01	0,21	0,01	0,04	0,0	0	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қараша айында келесідей болып өзгерді:

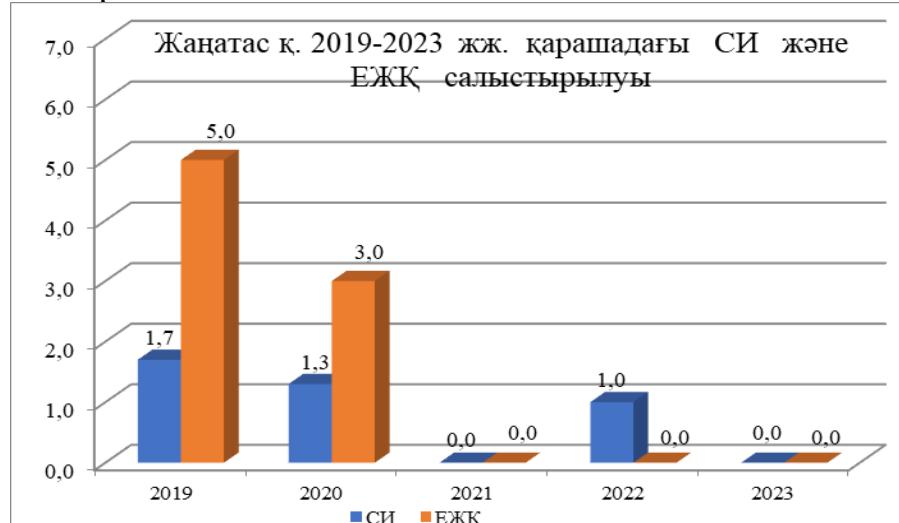

Графиктен көріп отырғанымыздай 2021, 2022, 2023 жылдар аралығында ластану деңгейі төмен болып бағаланса, 2019, 2020 жылдары көтеріңкі деңгейді көрсетті.

2.2 Қаратай қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Қаратай қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 қосымша).

Жалпы қала аусының ластануы 2 көрсеткіш бойынша анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) күкіртсутек.

5-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

5-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Тамды әулие көшесі, №130	күкірт диоксиді, күкіртсүтек

2023 жылдың қараша айына Қаратай қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Қаратай қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** болып бағаланып, СИ=0,9 күкіртсүтегі бойынша және ЕЖҚ=0% бойынша анықталды.

Ластаушы заттардың орташа және максималды бір-реттік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 6-кестеде көрсетілген.


6-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр	ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны				
	МГ/М3	ШЖШ о.т.асу еселігі			МГ/М3	ШЖШ м.б.асу еселігі	%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
Қаратай қаласы									
Күкірт диоксиді	0,013	0,27	0,018	0,04	0,00	0	0	0	
Күкіртсүтек	0,004		0,007	0,85	0,00	0	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қараша айында келесідей болып өзгерді:

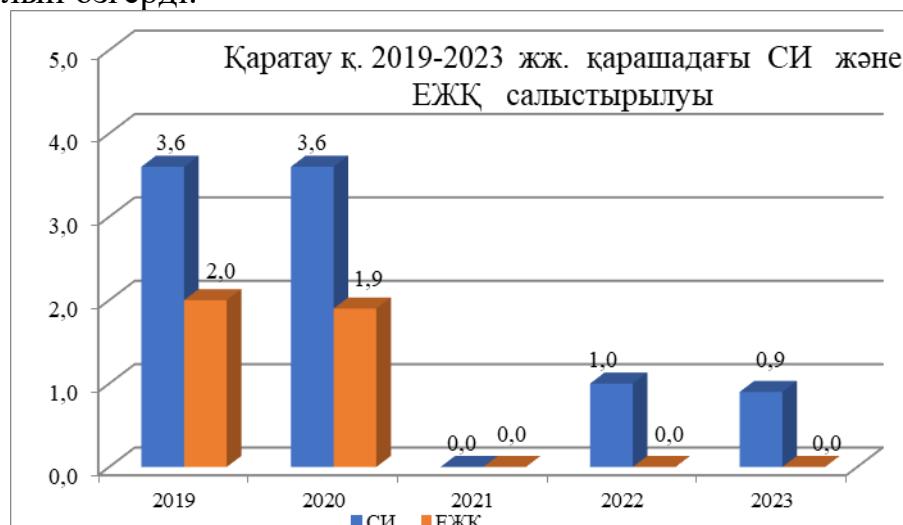

Графиктен көріп отырғанымыздай 2021, 2022, 2023 жылдар аралығында ластану деңгейі төмен болып бағаланып, ал 2019, 2020 жылдары көтерінгі деңгейді көрсетті.

2.3 Шу қаласы атмосфералық ауа сапасына бақылау

Шу қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1 қосымша).

Жалпы қала бойынша ластану 5 көрсеткішке дейін анықталады: 1) PM 2,5 қалқыма бөлшектері; 2) PM 10 қалқыма бөлшектері; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) озон (жербеті).

7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен бекеттерде анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

7-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Шу қалалық ауруханасының маңында	PM 2,5 қалқыма бөлшектері, PM 10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, озон (жербеті)

2023 жылдың қараша айындағы Шу қаласы атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Бақылау желісінің деректері бойынша Шу кентіндегі атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, ол СИ=1,1 көміртегі оксиді бойынша және ЕЖК=0% болып анықталды.

Атмосфералық ауаның ластануына негізінен көміртегі оксиді (қараша айында ШЖШ-дан асу саны: 4 жағдай) үлес қости.

Орташа айлық шоғырлар бойынша күкірт диоксиді 3 ШЖШ_{0,т} құрады, басқа ластаушы заттар шоғырлары ШЖШ-дан аспады. Максималды-бір реттік шоғырлар көміртегі оксиді бойынша 1,1 ШЖШ_{м.б.} құрады, атмосфералық ауадағы басқа ластаушы заттар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте


Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖ К	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/МЗ	ШЖШ 0.т.асу еселігі	МГ/МЗ	ШЖШ м.б.асу еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ оның ішінде
Шу қаласы								

PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,001	0,04	0,002	0,009	0,0	0	0	0
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,001	0,02	0,001	0,004	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,148	2,95	0,203	0,41	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,44	0,15	5,24	1,05	0,19	4	0	0
Озон (жербеті)	0,028	0,93	0,03	0,21	0,0	0	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі қараша айында келесідей болып өзгерді:

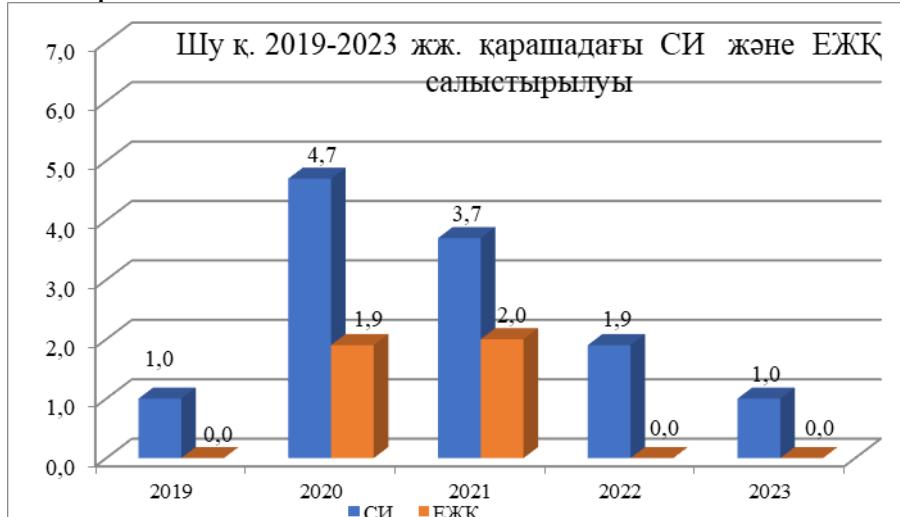

Графиктен көріп отырғанымыздай 2020, 2021 жылдар аралығында ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланып, 2019, 2022, 2023 жылдары төмен деңгейді көрсетті.

Максималды бір реттік шоғырлар саны бойынша көміртегі оксиді (4 жағдай) бойынша анықталды.

Көміртегі оксидімен ластанудың негізгі көздері-автокөлік және қатты отынды жағу.

2.4 Қордай кенті атмосфералық ауа сапасына бақылау

Қордай кенті аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 автоматтық станцияда жүргізіледі (1- қосымша).

Жалпы кент бойынша ластану 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) азот диоксиді; 3) азот оксиді; 4) күкіртсұтек.

9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көрсетілген.

9-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде, әр 20 минут сайын	Жібек жолы көшесі, №496«А»	көміртегі оксиді, азот диоксиді және азот оксиді, күкіртсұтек,

2023 жылдың қараша айына Қордай к. атмосфералық ауа сапасының бақылау нәтижелері.

Қордай кентінің атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланып, ол СИ=1,1 күкіртсұтегі бойынша және ЕЖҚ=0% болып анықталды. Атмосфералық ауаның ластануына негізінен күкіртсұтек (қараша айында ШЖШ-дан аса саны: 3 жағдай) үлес қости.

Ластаушы заттардың орташа айлық шоғыры ШЖШ-дан аспады. Максималды бір реттік шоғырлар бойынша күкіртсұтегі 1,0 ШЖШ_{м.б.} құрады, атмосфералық ауадағы басқа lastaushy заттар шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ-дан аса) и ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан аса) анықталмады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және асу жағдайларының саны 10-кестеде көрсетілген.

10-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М3	ШЖШ о.т.асу еселігі	МГ/М3	ШЖШ м.б.асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
		оның ішінде		оның ішінде				
Кордай к.								
Көміртегі оксиді	0,43	0,14	1,95	0,39	0,00	0	0	0
Азот диоксиді	0,02	0,56	0,02	0,12	0,00	0	0	0
Азот оксиді	0,01	0,18	0,01	0,03	0,00	0	0	0
Күкіртсүтек	0,0002		0,008	1,01	0,28	3	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылдың қараша айында атмосфералық ауаның ластану деңгейі келесідей болып өзгерді:



Графиктен көріп отырғанымыздай 2019, 2020 жылдар аралығында ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланып, 2021, 2022, 2023 жылдары төмен деңгейді көрсетті.

"Стандартты индекс" көрсеткішінің өсуі негізінен күкіртсүтек бойынша байқалды. Күкіртсүтегімен ластануы адамдармен жануарлардың тіршілік әрекетінің қалдықтарының бактериялық ыдырауы кезінде пайда болатын және тазарту қондырғылары мен полигондардың шығарындыларында, ақуыздардың ыдырауы кезінде және коллекторлар мен кәріздердегі газ қоспасынан болатын табиғи құбылыс және жертөлелерде жинақталуы мүмкін.

3. Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жамбыл облысы бойынша жер үсті суларының сапасына бақылау 7 су объектісінің (Талас, Аса, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ Сарықау өзендері) 12 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 31 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолу, су шығыны, су температурасы, сутегі көрсеткіші, мөлдірлігі, еріген оттегі, қалқыма*

заттар, ОВТ₅, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді заттар, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.

3.1. Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

11-кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	өлш. бірлік	Концентрация
	Караша 2022 жыл	Караша 2023 жыл			
Талас өзені	3 класс	нормаланбайды (>5 кл)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	51,5
Аса өзені	нормаланбайды (>5 кл)	4 класс	Магний	мг/дм ³	32,4
Шу өзені	3 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	30,5
Ақсу өзені	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	40,3
Қарабалта өзені	4 класс	5 класс	Сульфаттар	мг/дм ³	644,0
Тоқташ өзені	5 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	89,5
Сарықау өзені	5 класс	5 класс	Сульфаттар	мг/дм ³	706,0

* - бұл кластагы заттар нормаланбайды

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2022 жылдың қараша айымен салыстырғанда Талас өзені су сапасы 3-ші кластан 5-тен жоғары класқа, Шу өзені су сапасы 3-ші кластан 4-ші класқа және Қарабалта өзенінің су сапасы 4-ші кластан 5-ші класқа ауысып жер үсті су сапасы – нашарлаған;

Аса өзені 5-тен жоғары кластан 4- ші класқа, Тоқташ өзенінің су сапасы 5-ші кластан 4 - ші класқа ауысып жер үсті су сапасы – жақсарған

Ақсу, Сарықау өзендерінің жер үсті су сапасы айтартылған өзгермеген.

Қараша айында Жамбыл облысы су объектілеріндегі негізгі ластаушы магний, сульфаттар және қалқыма заттар болып табылады.

2023 жылдың қараша айында Жамбыл облысы бойынша жоғары(ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары тіркелмедин.

Су объектілері тұстамаларындағы сапа бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

4. Радиациялық жағдайы

Жердегі гамма-сәулелену деңгейіне бақылаулар күн сайын 3 метеорологиялық станцияда (Тараз, Төле би, Шығанак) жүргізіледі (6.6-сурет).

Аймақтың елді мекендерінде атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық фонның мәндері 0,08-0,24 мкЗв / сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,16 мкЗв/сағ.

Жамбыл облысы аумағында атмосфераның жер беті радиоактивтердің тұсы тығыздығына бақылау 3 метеорологиялық станцияларда (Тараз, Төле би,

Шығанақ) горизонтальді планшеттер алу бес тәуліктік сынама жолымен жүзеге асырылды.

Облыс аумағында атмосфераның жер беті қабатындағы радиоактивті тұсулердің тығыздығы $1,4\text{-}2,2 \text{ Бк}/\text{м}^2$ шегінде ауытқып отырды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы $1,7 \text{ Бк}/\text{м}^2$ құрады.

5. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жағдайы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияда (Қаратау, Тараз, Төле би) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 43,92%, сульфаттар 18,23%, кальций иондары 15,52%, хлоридтер 7,37% басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Қаратау МС 83,79 мг/л, ең азы Толе би МС 23,97 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электр өткізгіштігі 40,3 мкСм/см-ден (Толе би МС) 121,1 мкСм/см (Қаратау МС) дейінгі шекте болды.


Тұсken жауын-шашын сынамаларындағы қышқылдық сілтісі нейтралды сипатта болып 6,8 (Тараз МС) 7,6 (Қаратау МС) аралығында өзгерді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан аспады.


1 Қосымша




1-сурет. Тараз қаласының бақылау бекеттері мен метеостанциясының орналасу сызбасы

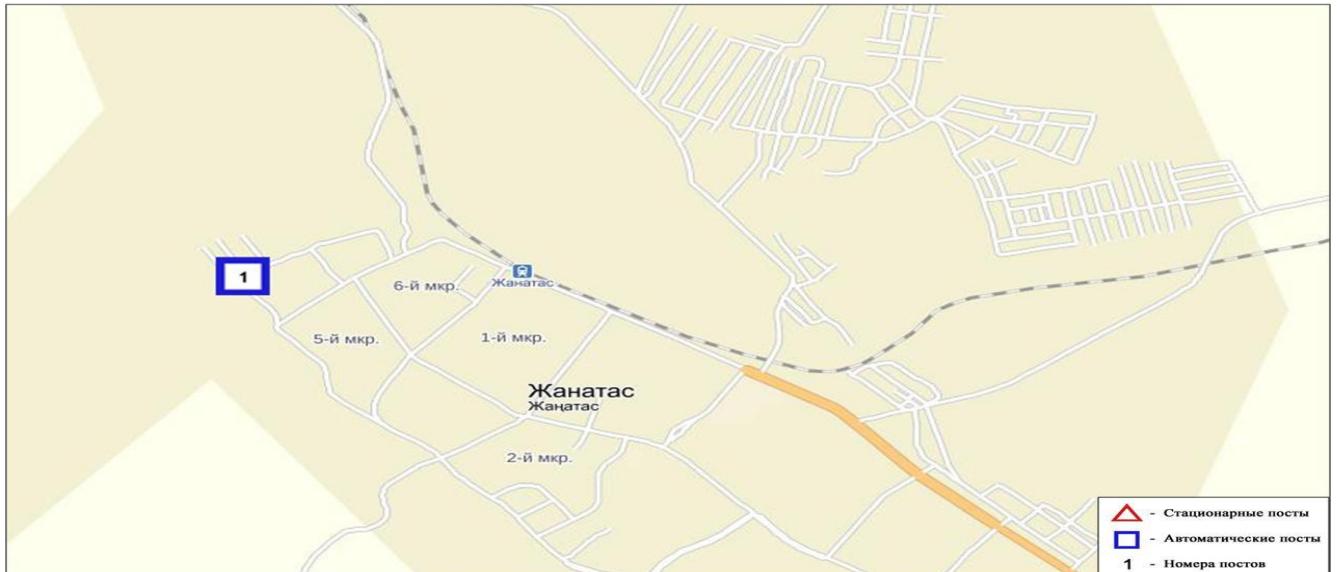


2-сурет. Жаңатас қаласының бақылау бекеті мен метеостанциясының орналасу сызбасы

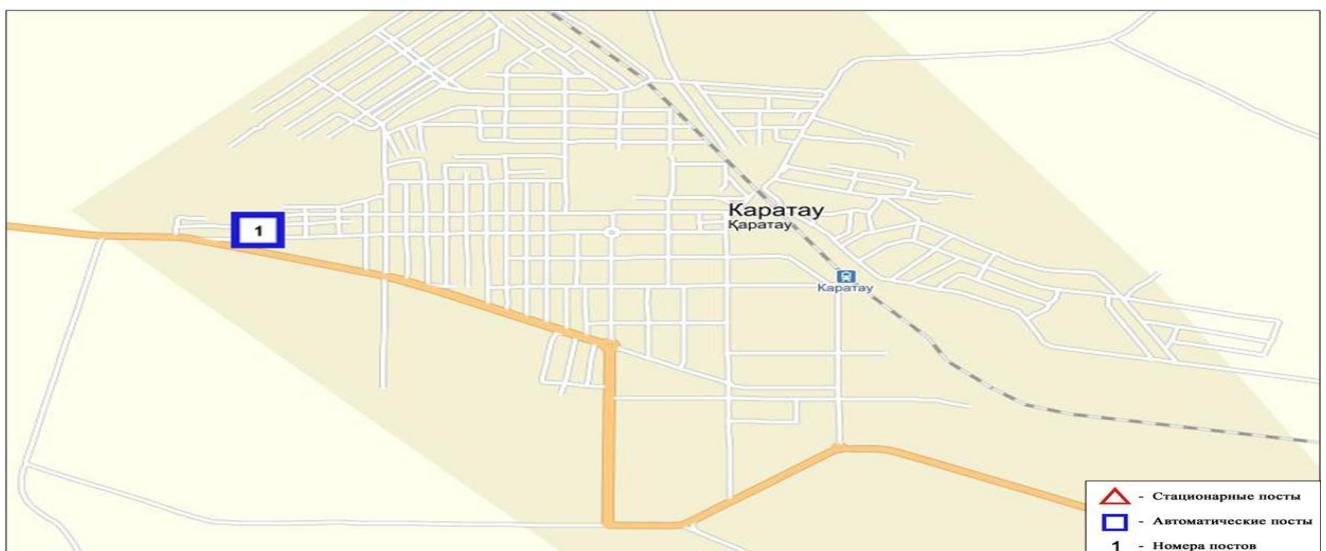

3-сурет. Қаратай қаласының бақылау бекеті мен метеостанциясының орналасу сызбасы

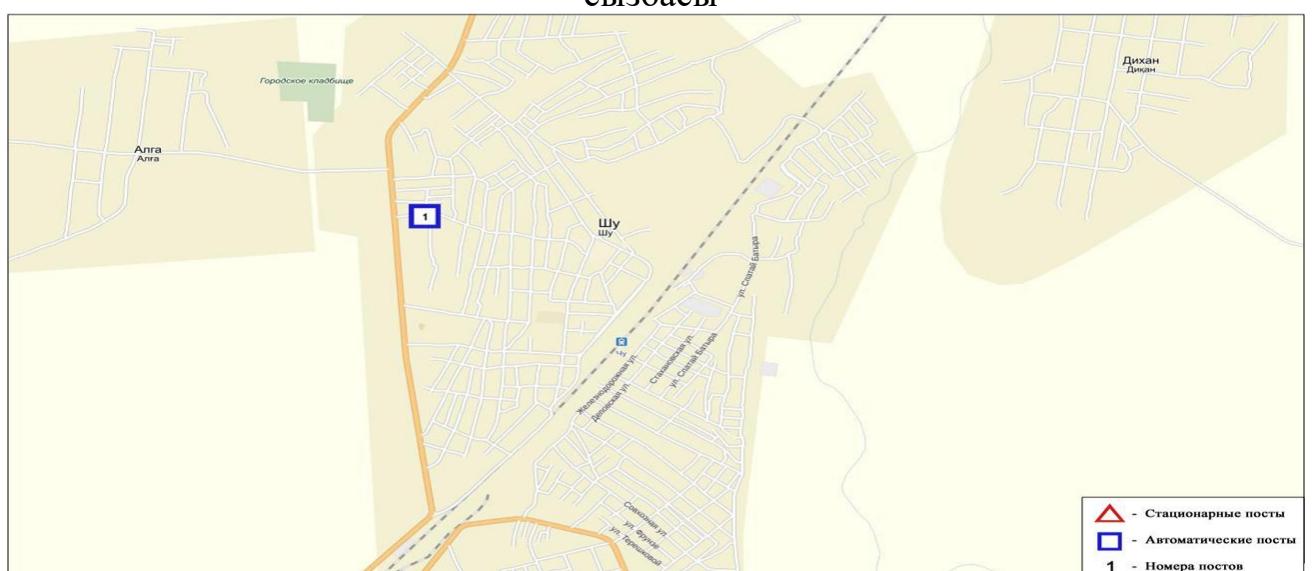

4-сурет. Шу қаласының бақылау бекетінің орналасу сызбасы

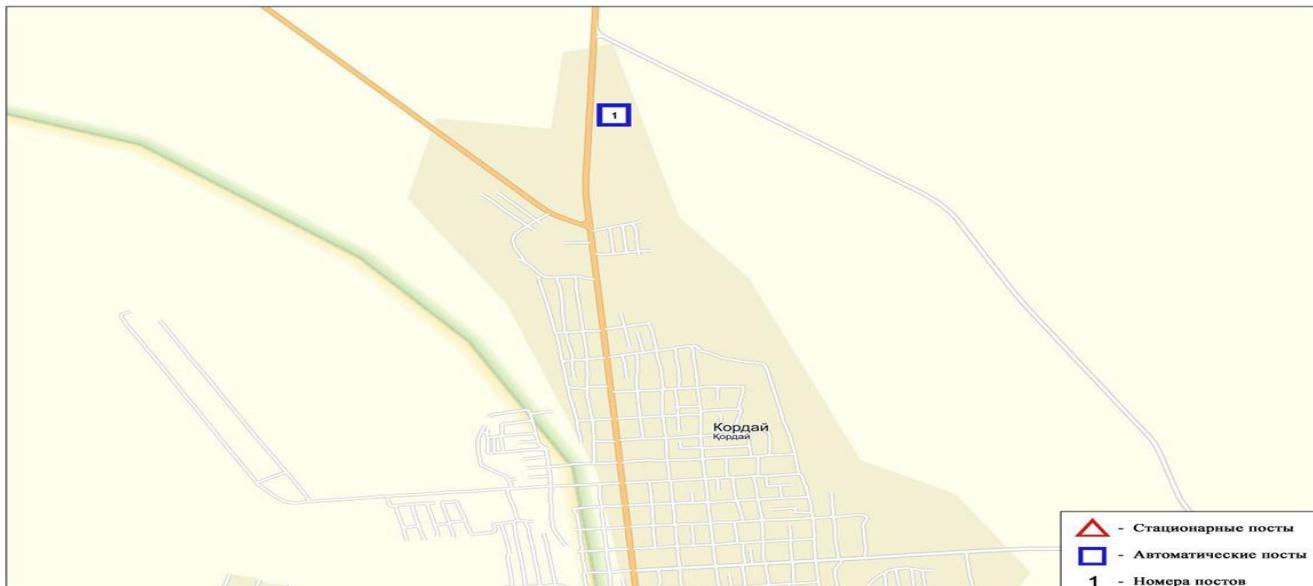

5- сурет- Кордай к. бақылау бекетінің орналасу сыйбасы

2 Қосымша

Жамбыл облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісі және тұстама	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Талас өзені		су температурасы 13,0 – 21,2°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,45 – 8,00, суда еріген оттегінің шоғыры 8,67– 11,3 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,26 – 2,79 мг/дм ³ , мөлдірлігі 8 – 12 см құрады.
Жасөркен а., Жасоркен а. 0,7 км жоғары, су бекеті тұстамасында	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 46,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Солнечный к., гидро бекеттен 0,5 км төмен	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 53,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Тараз қ., Тараз қ. 7,5 км жоғары, МАЭС тұстамасынан 0,7км выше жоғары, су бекетінен 3,0 км жоғары	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 50,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Тараз қаласынан 10 км төмен, қант және спирт комбинаттарының фильтрация алқаптарынан шыққан коллекторлы-дренаж суларынан 0,7 км төмен	нормаланбайды (>5 кл)	қалқыма заттар – 57,0 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Аса өзені		бойынша су температурасы 9,4 – 9,6 °C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,90 – 7,95, суда еріген оттегінің шоғыры 10,2 – 10,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,45 – 1,46 мг/дм ³ , мөлдірлігі 17 – 18 см құрады.
Шөлдала шағын ауданы (көпір үсті), Құмшағал а/о.	4 класс	магний – 32,1 мг/дм ³ ,
Аса к., Аса к. 500 м төмен	4 класс	магний 32,6 мг/дм ³ .
Шу өзені		су температурасы 11,0 – 14,0°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,70 – 7,95, суда еріген оттегінің шоғыры 8,18 – 10,7 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,47 – 2,69 мг/дм ³ , мөлдірлігі 1 – 5 см құрады.

Кайнар а. (Благовещенское а.), Кайнар а. 0,5 км төмен: су бекетінен 65 м. төмен	3 класс	магний – 28,8 мг/дм ³ . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Д.Қонаев а. 0,5 км төмен	4 класс	магний – 32,2 мг/дм ³ .
Ақсу өзені		су температуры 14,0 °С, сутегі көрсеткіші – 8,10, суда еріген оттегінің шоғыры – 10,7 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 1,92 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 2 см құрады.
Ақсу а. 0,5 км жоғары, Ақсу өзені сағасынан 10 км	4 класс	магний – 40,3 мг/дм ³ . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қарабалта өзені		су температуры 11,8 °С, сутегі көрсеткіші 8,00, суда еріген оттегінің шоғыры – 11,4 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,27 мг/дм ³ , мөлдірлігі 3 см құрады.
Баласағұн к. Қырғызстанмен шекаралас, өзен сағасынан 29 км	5 класс	сульфаттар – 644,0 мг/дм ³ . Сульфаттың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Тоқташ өзені		су температуры 13,8 °С, сутегі көрсеткіші 7,90, суда еріген оттегінің шоғыры – 11,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,06 мг/дм ³ , мөлдірлігі 8 см құрады.
Қырғызстанмен шекарауда, Жауғаш Батыр а. ауыл шетіндегі өзен сағасынан 78 км қашықтықта	4 класс	магний – 89,5 мг/дм ³ . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Сарықау өзені		су температуры 11,6 °С, сутегі көрсеткіші 8,10, суда еріген оттегінің шоғыры 13,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,14 мг/дм ³ , мөлдірлігі 3 см құрады.
тұстама Қырғызстанмен шекарауда, Шу өзеніне құйғанға дейін 35км, Мерке ауылынан 63 км	5 класс	сульфаттар – 706,0 мг/дм ³ . Сульфаттың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

Анықтамалық бөлім
Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген
шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м ³		Кауіптілік класы
	максимальді бір реттік (ШЖШм)	орта-тәуліктік (ШЖШо.т)	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2

Күшән	-	0,0003	2
Озон (жербеті)	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртсүтегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Атмосфералық ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Айға бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтерінкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастырын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі күжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

Су пайдаланудың санаттары (түрлөрі) бойынша суды пайдалану класстарын саралау

Суды пайдалану санаты (түрі)	Тазарту мақсаты/түрі	Суды пайдаланусыныштары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балық шаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	-	-	-
Шаруашылық ауыз сумен жабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картада тұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:		+	+	+	+	-

Технологиялық мақсатта, салқындану үрдісі						
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
Пайдалы қазбаларды өндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су объектілерінде су сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік стандарты

Нормаланған мәндер	Доза шектері	
	Халық	Жылына орта есеппен алғанда 1 м ³ в кез келген 5 жыл ішінде 5 м ³ в аспайды
Тиімді доза		

* «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»

Топырақты ластаушы зиянды заттар шоғырларының шекті жол берілген (бұдан әрі - ШРШ) мөлшері

Заттардың атауы	Шекті рұқсат етілген шоғыр (бұдан әрі - ШРШ) топырақта мг/кг
Коргасын (жалпы нысан)	32,0
Хром (жылжымалы нысан)	6,0

* Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2021 жылғы 21 сәуірдегі № КР ДСМ -32 бұйрығымен бекітілген

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ФИЛИАЛЫ

**МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ШЫМКЕНТ ҚӨШЕСІ 22
ТЕЛ. 8-(7262)-31-60-81
8-(7262)-56-80-51
E MAIL: info_zmb@meteo.kz**