

Қазақстан Республикасы Экология және табиги ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РММ Туркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
БЮЛЛЕТЕНІ**

шілде 2024 жыл

Шымкент, 2024 жыл

	Мазмұны	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
2.1	Қызылсай а. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	6
3	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	7
4	Түркістан қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
4.1	Кентау қ.. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	10
4.2	Сараболе к. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	11
5	Жер усті сулар сапасының мониторингі	12
5.1	Жер усті суларды бойынша мониторинг нәтижелері.	12
5.2	Су объектілерінің түптік шегінділерінің мониторинг нәтижелері	13
6	Радиациялық жағдай	14
7	Топырак жамылғысының жай-күйі	14
	Қосымша 1	16
	Қосымша 2	19
	Қосымша 3	20
	Қосымша 4	21
	Қосымша 5	23

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетені «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, КР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 25934 бірлікті құрайды, 2022 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,7 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 40026,026 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8365 бірлікті құрайды, 2021 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 14,1 кг құрады.

2022 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 252400 автокөліктер бар. Оның ішінде: жеңіл автокөліктер 18290 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 12,0% құрайды, автобустар - 3541 бірлік, 2,3 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2022 жылы 32900 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 18,5 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 70,8% құрады. Жүк көліктерінен 17,5% және автобустардан 8,9% бөлінеді.

2. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алушын 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) формальдегид; 7) күкіртті сутек; 8) аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10) кадмий, 11) мыс; 12) қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

Kесме 1

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
2	Тәулігіне	Қолмен алу	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен

	3 рет	(дискретті әдістер)		Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
3			Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
8			Сайрам көш, 198, ЗАО «Пивзавод»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкірттісутек
6			Нұрсат шағын ауданы	Күкірт диоксиді, күкірттісутек

Шымкент қаласының 2024 жылғы шілде айына ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **өте жоғары** болып бағаланды, ол **СИ= 185,8** (өте жоғары деңгей) күкірттісутегі бойынша №6 бекет аумағында (Нұрсат ш.а.) және **ЕЖҚ=8%** (көтерінкі деңгей) №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштеріндегі ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,3 ШЖШ_{о.т.}, формальдегид – 1,8 ШЖШ_{о.т.}, қалқыма бөлшектер -1,4 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады .

Күкірттісутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 185,8 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді – 1,2 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді-7,8 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): 11 ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), 11 ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелді.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

2-кесте


Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	Асу еселігінің саны ШЖШ		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} асу еsselіgi	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еsselіgі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ

								соның ішінде
Шымкент қаласы								
Қалкыма бөлшектер (шан)	0,2135	1,42	0,300	0,60	0,00	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0163	0,33	3,884	7,77	0,82	39	9	0
Көміртегі оксиді	1,7667	0,59	6,000	1,20	0,32	1	0	0
Азот диоксиді	0,0524	1,31	0,168	0,84	0,00	0	0	0
Азот оксиді	0,0208	0,35	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Күкірттісугеі	0,0113		1,487	185,83	4,69	224	28	22
Аммиак	0,0208	0,52	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0180	1,80	0,024	0,48	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,07						
Кадмий	0,000013	0,043	0,000016					
Мыс	0,000009	0,005	0,000013					
Қорғасын	0,000017	0,058	0,000022					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі шілде айында келесідей өзгерді:

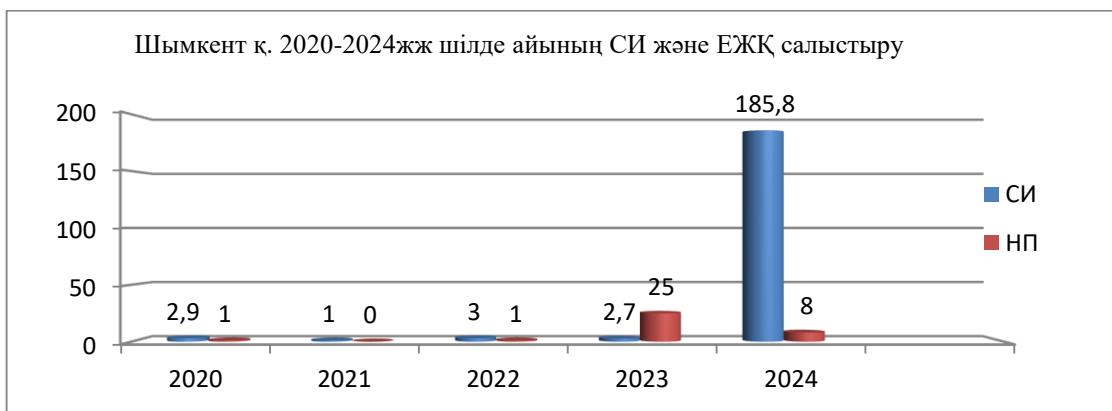

Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2021ж төмен, 2020ж және 2022ж көтеріңкі, 2023ж жоғары, 2024ж өте жоғары деңгей деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы күкірттісугеінің есебінен байқалды.

Метеорологиялық жағдайлар

Шілде айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалмады, ҚМЖ күндер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

2.1 2024 жылдың шілде айындағы Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасының жай-күйі

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

3-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Kestе-3

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекет нөмірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	эр 20 минут сайын	Үзліссіз режимде	<i>Қызылсай елді-мекені, Омарташы, I көшесі.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінің атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жогары** деп бағаланды, ол **СИ=4,3** (көтеріңкі деңгей) озон бойынша және **ЕЖҚ = 23%** (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жогарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 28,5 ШЖШ_{о.т.}, озон-2,14 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы-1,9 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-2,6 ШЖШ_{м.р.}, озон-4,3 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді-1,4 ШЖШ_{м.р.}, (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

Kestе-4

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	
							соның ішінде		
Қызылсай									
Күкірт диоксиді	0,0333	0,67	0,6988	1,40	0,04	1	0	0	
Көміртегі оксиді	0,5482	0,18	13,199	2,64	0,22	5	0	0	
Азот диоксиді	1,1413	28,53	0,3814	1,91	23,30	520	0	0	
Озон	0,0642	2,14	0,6816	4,26	19,27	430	0	0	

3. Атмосфералық жауын-шашиң сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашиның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр сүйна сынама алумен жүргізді (14.4 сур.).

Жауын-шашиң құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 37,19%, сульфаттар 23,35%, кальций иондары 13,76%, натрий иондары 6,29 %, хлоридтер 9,17% болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Шымкент МС – 87,66 мг/л, ең азы Қазығұрт МС – 82,93 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашының үлесті электрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 139 мкСм/см, Шымкент МС – 140 мкСм/см болды.

Түскен жауын-шашын қышқылдылығы 7,0 (Шымкент МС) – 7,05 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

4. Түркістан қаласы бойынша атмосфералық ауа сапасын бағалау

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 3 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша б қорсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкіртсүтегі.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын қорсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Kесте-5

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекет номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы</i>	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісүтегі, диоксид және азот оксиді, озон
2			<i>Қала орталығында</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			<i>A.Сандыбай к., 58B</i>	

2024 жылдың шілде айының Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасының жай-куйі

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол **СИ=4,6** (көтерінкі деңгей) күкірттісүтегі бойынша №1 бекет аумағында (Алаша Байтақ) және **ЕЖК =48%** (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58В) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы қорсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,59 ШЖШ_{о.т.}, озон-1,08 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы –3,08 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді -2,47 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-2,20 ШЖШ_{м.р.}, күкірттісугеі – 4,56 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (6-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


Kesteme-6

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі.		%	>ШЖ III	>5 ШЖШ
	Соның ішінде							
Түркістан қаласы								
Азот диоксиді	0,064	1,59	0,617	3,08	16,13	1080	0	0
Күкірт диоксиді	0,014	0,27	1,235	2,47	0,75	33	0	0
Азот оксиді	0,003	0,05	0,005	0,01	0,00	0	0	0
Көміртегі оқиді	0,606	0,20	4,091	0,82	0,00	0	0	0
Озон	0,032	1,08	0,092	0,57	0,00	0	0	0
Күкірттісугеі	0,0012		0,037	4,56	0,09	2	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі шілде айында келесідей өзгерді:

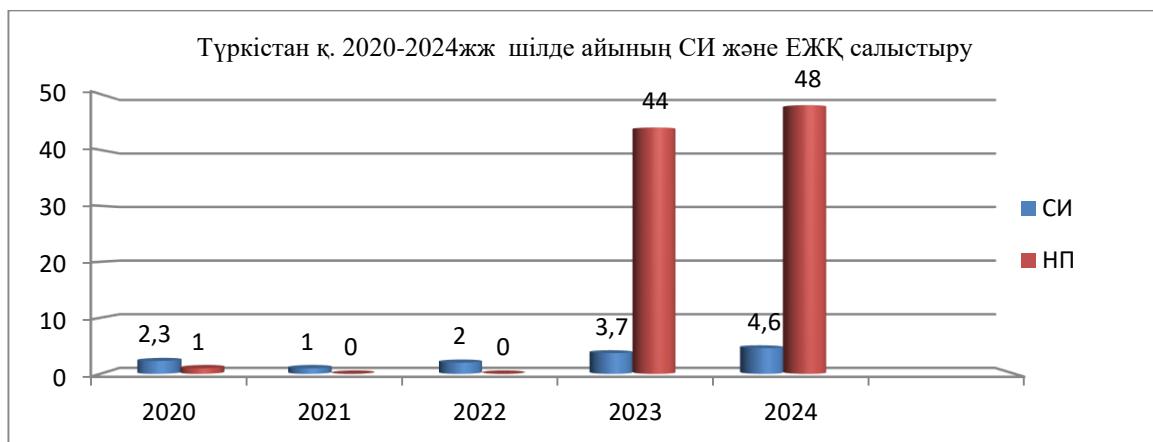

Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2021ж төмен деп, 2020ж және 2022жылы көтерінкі деп, 2023-2024жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі азот диоксидінің есебінен байқалды.

4.1. Кентау қаласының атмосфералық ауа сапасының жай-күйі

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт сутегі.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкіртсугегі

2024 жылдың шілде айына Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ =1,7** (төмен деңгей) және **НП =6%** (көтеріңкі деңгей).

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғары мәні бойынша бағаланады.

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Көмірсугегінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,75 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі.		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
Кентау қаласы								
Күкірт диоксиді	0,0027	0,05	0,0183	0,04	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,1618	0,05	1,9097	0,38	0,00	0	0	0
Күкіртсугегі	0,0015		0,0140	1,75	6,54	146	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі шілде айында келесідей өзгерді:

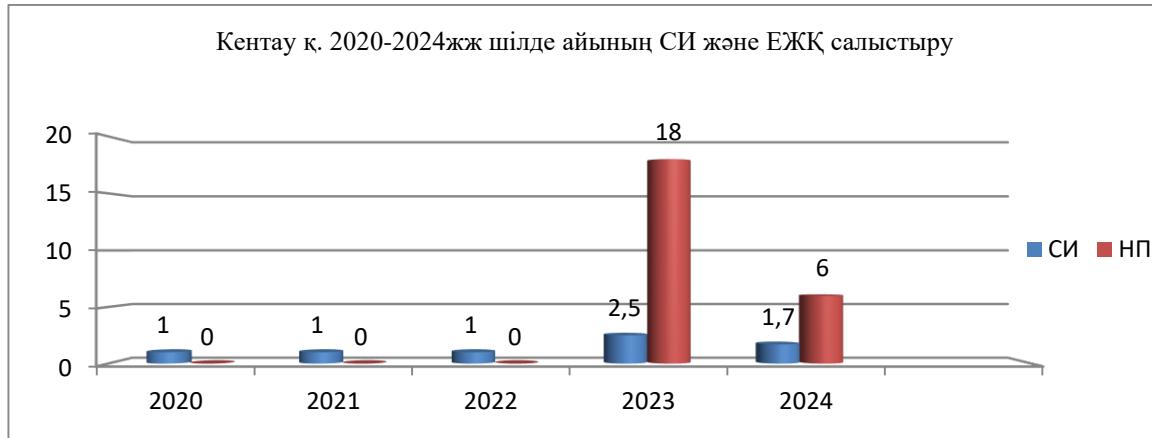

Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2020-2022жж төмен деп, 2023-2024жж көтеріңкі деп бағаланды.

4.2. 2024 жылдың шілде айына Састөбе ауылдың атмосфералық ауа сапасының жай-күйі.

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	ер 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Састөбе а. F. Мұратбаев көш, 1A	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртсүтегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Састөбе ауылдың атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ= 4,4** (көтеріңкі деңгей) және **ЕЖҚ = 0 %** (төменгі деңгей).

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғары мәні бойынша бағаланады.

Озонның орташа концентрациясы – 1,58 ШЖШ о.т., басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 4,37 ШЖШ м.р., басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

Kestе-10

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік концентрация		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Састөбе								
Күкірт диоксиді	0,0012	0,02	0,3578	0,72	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,4956	0,17	4,7789	0,96	0,00	0	0	0
Азот диоксиді	0,0377	0,94	0,8745	4,37	0,09	2	0	0
Озон	0,0473	1,58	0,0690	0,43	0,00	0	0	0

5. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 7 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, Шардара су қоймасы 12 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 40 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлишенген заттар, мәлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, хром, никель, синап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).*

Түптік шөгінділер сапасының мониторингі Сырдария өзенінің және Шардара су қоймасының 3 бақылау нүктелері бойынша жүргізілді. Түптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

5.1. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірл.	Концентрация
	Шілде 2023 ж.	Шілде 2024 ж.			
Сырдария өз.	нормаланбайды (>5 класс)	3 класс	Сульфаттар	мг/дм ³	278,637
Келес өз.	4 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	361,4
Бадам өз.	3 класс	2 класс	Қалқыма заттар	мг/дм ³	95,65
Арыс өз.	1 класс	3 класс	Аммоний-ионы	мг/дм ³	0,522
Аксу өз.	1 класс	1 класс			
Катта-бөген өз.	нормаланбайды (>5 класс)	1 класс			
Шардара су қоймасы	нормаланбайды (>5 класс)	1 класс			

Ескерте: * - I класс – «ең жақсы сапа»

**- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3-кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың шілде айымен салыстырғанда Сырдария өзенінің жер үсті суларының сапасы 5-тен жоғары кластан 3 класқа, Бадам өзені 3 кластан 2 класқа, Қатта-бөген өзені және Шардара су қоймасы 5-тен жоғары кластан 1 класқа өтті – жақсарды.

Келес өзенінің жер үсті суларының сапасы 4 кластан 5-тен жоғары класқа, Арыс өзені 1 кластан 3 класқа өтті – нашарлады.

Аксу өзенінің жер үсті суының сапасы айтартлықтай өзгермеген.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар сульфаттар, қалқыма заттар және аммоний-ионы болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2024 жылғы шілде айында Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркеլмеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

5.2 Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің түптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері.

Сырдария өзен бассейніндегі түптік шөгінділерді зерттеу нәтижелері бойынша ауыр металдардың құрамы келесі аралықта өзгерген: мыс – 0,73-0,82 мг/кг, мырыш – 2,1-2,3 мг/кг, никель – 0,54-0,64 мг/кг, марганец – 0,68-0,72 мг/кг, хром – 0,05-0,1 мг/кг, қорғасын мен кадмийдің концентрациясы табылған жоқ. Мұнай өнімдерінің мөлшері – 1,6-2,0% болды.

Сырдария өзен бассейнінің суының түптік шөгінділерін зерттеу нәтижелері 3 Қосымшада көрсетілген.

6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,08-0,24 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,7-2,2 Бк/м²күрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

7. 2024 жылғы жаз мезгілінде Түркістан облысындағы топырақтың ауыр металдармен ластану жай-куйі

Жаз мезгіліндегі Шымкент қаласындағы түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамында қорғасын шоғыры 17,3 – 34,2 мг/кг, мыс 2,02 – 3,53 мг/кг, мырыш 4,21 – 6,23 мг/кг, хром 0,54– 0,96мг/кг, кадмий 1,74 – 17,8 мг/кг шамасында болды.

Ауыр металлдардың ең жоғарғы көрсеткіші «Южполиметалл» ЖАҚ аумағында (0,5 км және 0,9 км қашықтықта) байқалды, мұнда қорғасын концентрациясы – 1,06 – 1,07 ШЖШ көрсетті.

Орталық саябақ, №9 мектеп аумағында және Ордабасы алаңында ауыр металлдардың концентрациясы норма шегінде болды.

Жаз мезгіліндегі Түркістан қаласында түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамындағы қорғасын концентрациясы 15,7 – 39,7 мг/кг, мыс 1,56 – 2,29 мг/кг, мырыш 1,10 – 4,28 мг/кг, хром 0,65 – 1,23 мг/кг, кадмий 1,17 – 2,08 мг/кг шамасында болды.

Қызылорда даңғылында қорғасын концентрациясы 1,24 ШЖШ құрады.

Казметалпродакшн ауданында қорғасын концентрациясы 1,22 ШЖШ құрады.

Ауыр металлдардың қалған концентрациясы қалыпты шектерде болды.

Жаз мезгіліндегі Кентау қаласында түрлі аудандарында алынған топырақ сынамасы құрамында қорғасын шоғыры 11,2 – 38,5 мг/кг, мыс 1,22 – 1,98 мг/кг, мырыш 5,05 – 20,3 мг/кг, хром 1,01 – 1,18 мг/кг, кадмий 1,84 – 3,99 мг/кг шамасында болды.

"Южполиметалл" ЖАҚ (500м) ауданында топырақ сынамаларында қорғасын бойынша – 1,20 ШЖШ құрады.

"Южполиметалл" байыту фабрикасы ауданында 1,5 км қорғасын концентрациясы – 1,18 ШЖШ құрады.

Жаз мезгіліндегі Түркістан облысының *Сарыагаш ауданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы қорғасын концентрациясы 14,2– 15,2 мг/кг, мыс 2,21 – 2,77 мг/кг, мырыш 6,08 – 7,71 мг/кг, хром 0,58-0,87 мг/кг, кадмий 1,09 – 1,86 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Мақтарап ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 13,8– 14,8 мг/кг, мыс 1,67– 2,96 мг/кг, мырыш 6,66 –8,74 мг/кг, хром 0,48-0,65 мг/кг, кадмий 0,99 – 1,56 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Ордабасы ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 5,67 – 8,25 мг/кг, мыс 1,84 – 2,95 мг/кг, мырыш 1,89 –5,23 мг/кг, хром 0,92 – 1,28 мг/кг, кадмий 1,84-2,08 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.


Түркістан облысының *Бәйдібек ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 6,54– 7,48 мг/кг, мыс 0,89 – 1,78 мг/кг, мырыш 2,31 – 2,82 мг/кг, хром 1,05-1,52 мг/кг, кадмий 1,24-1,67 мг/кг шегінде болд

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.


Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы

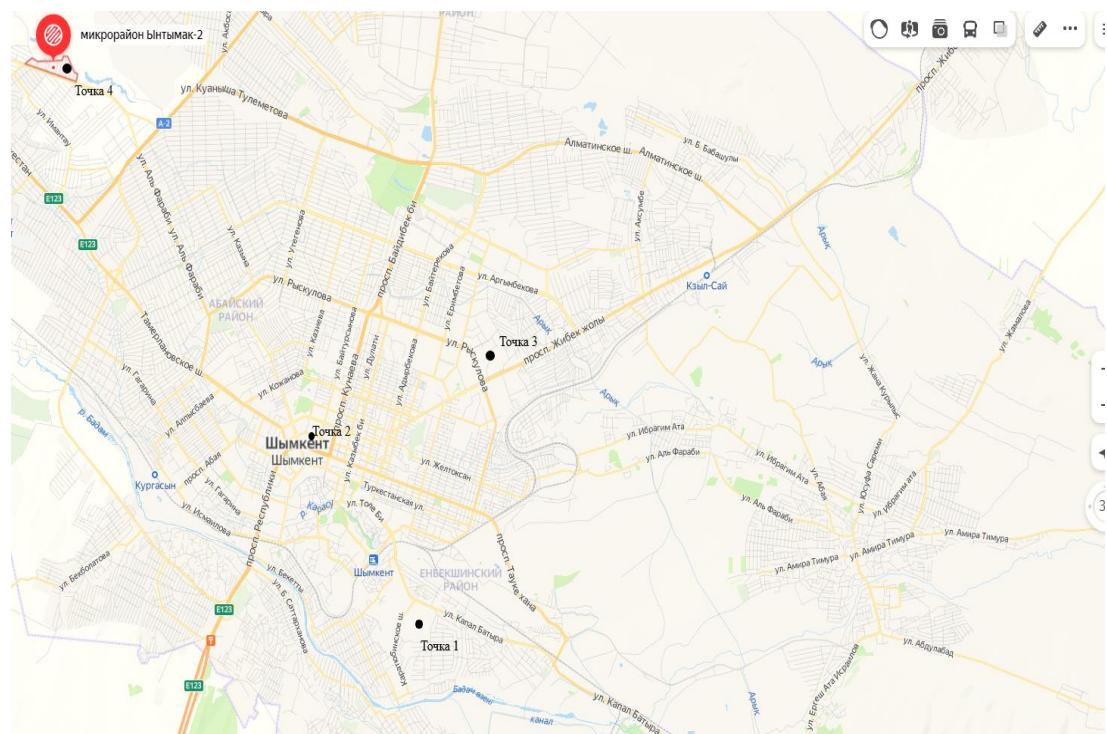


Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық желісінің орналасу схемасы

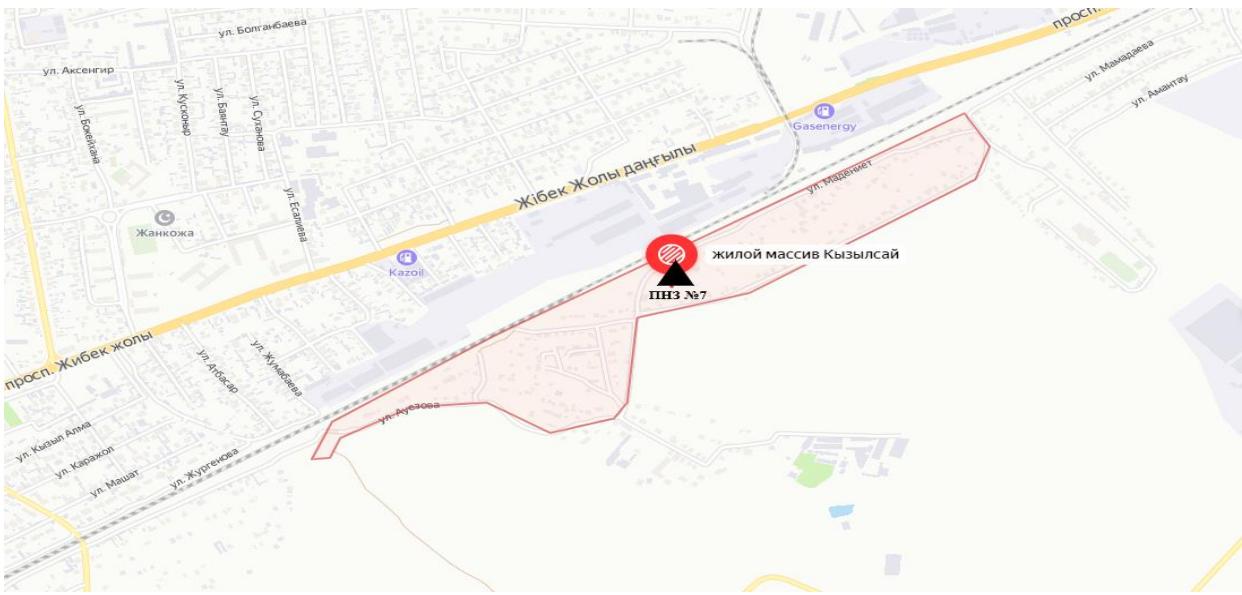


Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

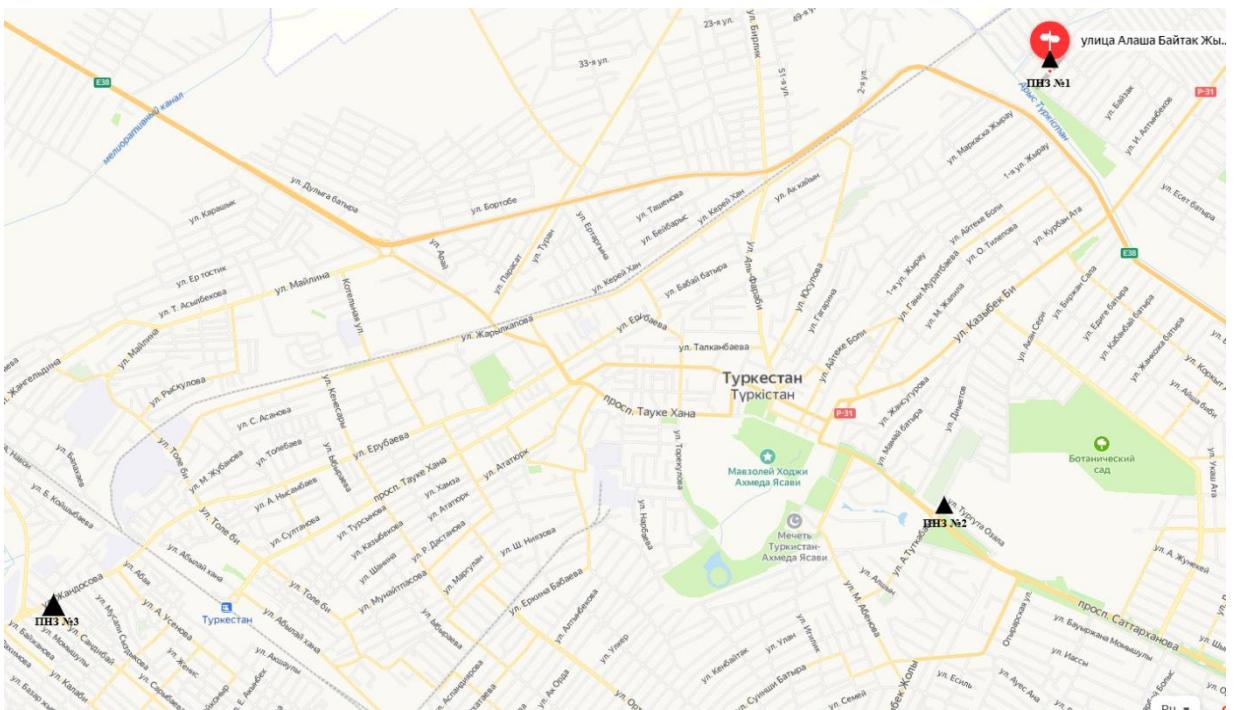


Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

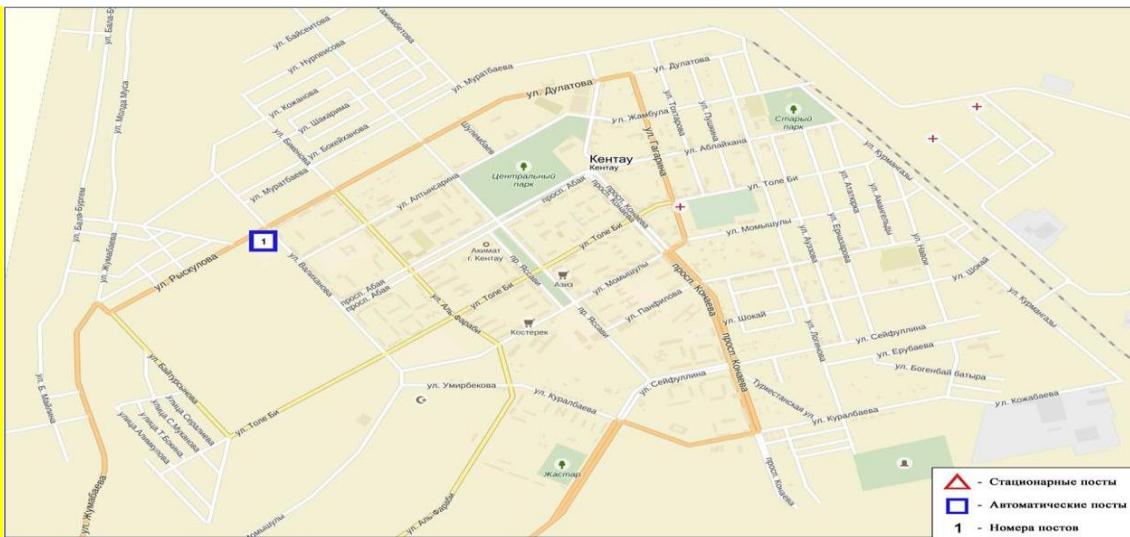

Сурет 5 - Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентау қаласының атмосфералық ауасы.

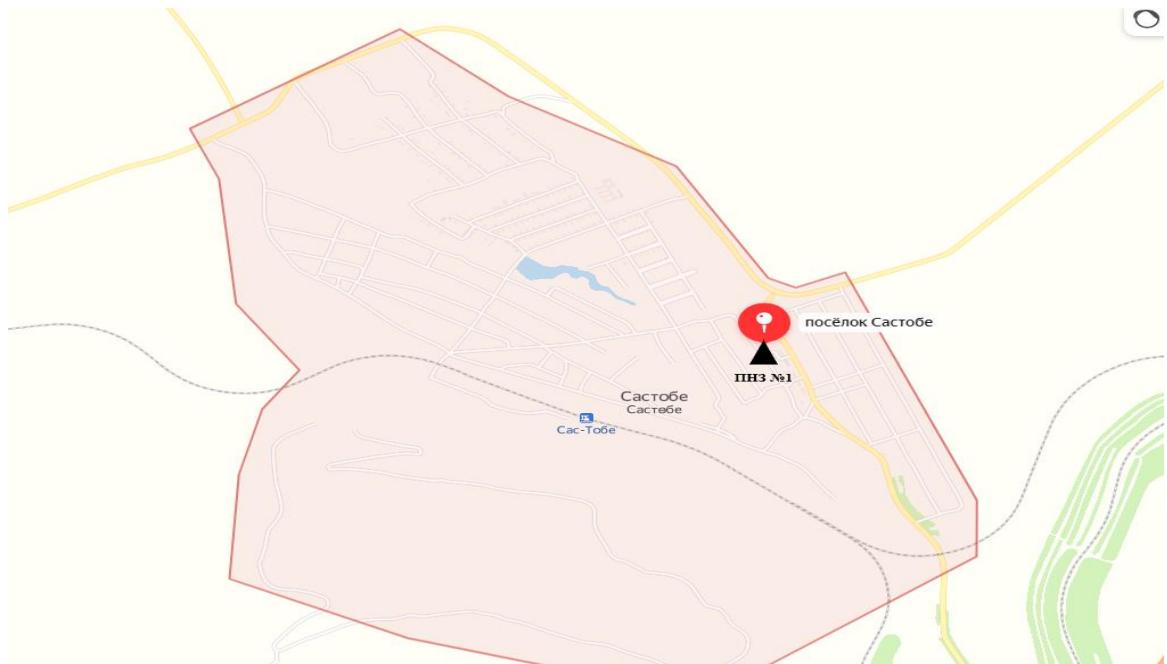

Сурет 6–Саистебе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

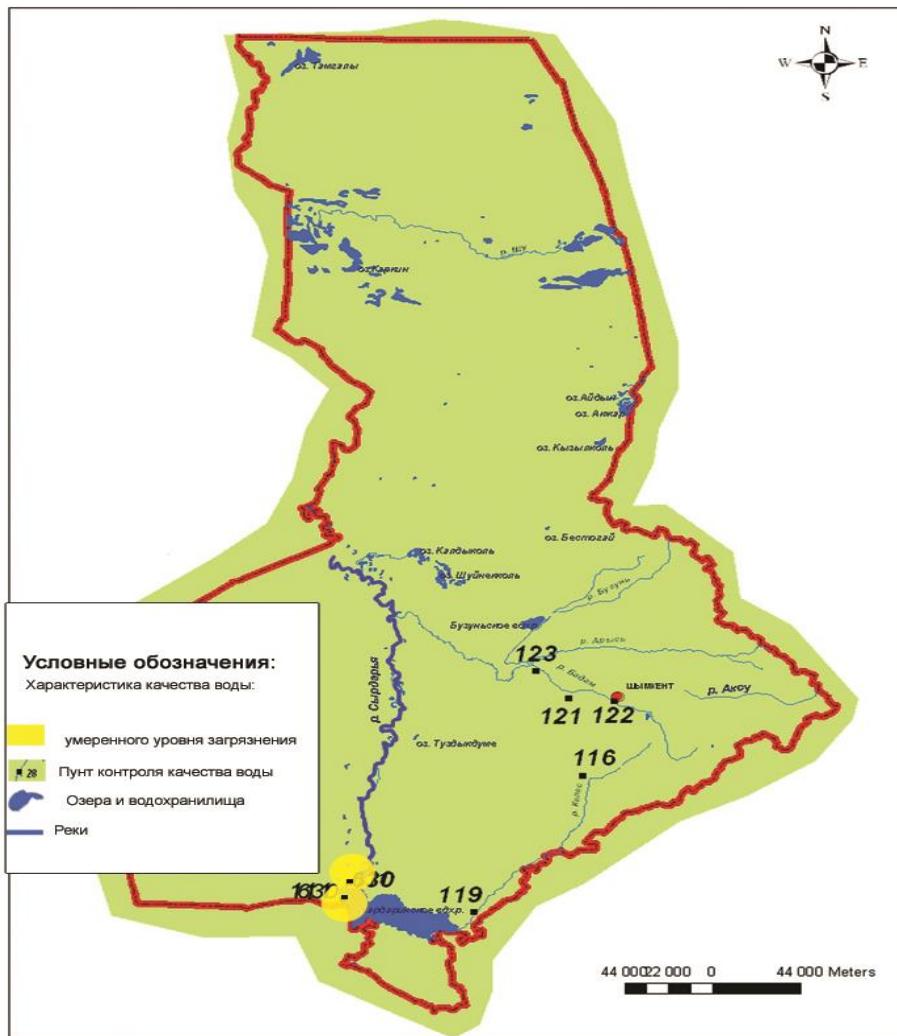

Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

2 Қосымша

Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері және тұстамалары	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Сырдария өзені		судың температурасы 24,6-28,5°C, сутегі көрсеткіші 7,7-7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,8-9,7 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,0-1,9 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 20,0-25,0 см.
тұстама - Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	сульфаттар – 307,4 мг/дм ³ . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	1 класс	-
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көлірі -ауылдан 5 км)	3 класс	сульфаттар – 288,36 мг/дм ³ .
Келес өзені		судың температурасы 18,3-21,3°C, сутегі көрсеткіші 7,8-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,5-8,5 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,6-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 7,0-24,0 см.
тұстама – Казыгурт а. (ауылдан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	1 класс	-
Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км)	нормаланбайды	калқыма заттар – 680,2 мг/дм ³ . Қалқыма

жогары)	(>5 класс)	заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Бадам өзені	судың температурасы 16,9-18,6°C, сутегі көрсеткіші 7,6-7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,5-7,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,3-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 7,0-15,0 см.	
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	5 класс	калқыма заттар - 95,2 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	1 класс	-
Арыс өзені	судың температурасы 21,1°C, сутегі көрсеткіші 7,6, суда еріген оттегінің концентрациясы – 6,9 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 1,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 8,0 см.	
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	3 класс	аммоний-ионы-0,522 мг/дм ³ . Аммоний-ионының нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Аксу өзені	судың температурасы 10,2-21,0°C, сутегі көрсеткіші 7,5-7,6, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,5-7,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,0-1,6 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 10,0-23,0 см.	
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан онтүстік-батысқа қарай, сағадан каш. 52 км)	1 класс	-
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	1 класс	-
Қатта-бөгөн өзені	судың температурасы 16,6°C, сутегі көрсеткіші 7,5, суда еріген оттегінің концентрациясы – 6,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 0,7 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.	
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жогары)	1 класс	-
Шардара су қоймасы	судың температурасы 26,2°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,4 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 1,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.	
Шардара қ. (Шардара қ. онтүстік шығысқа қарай 1 км, № 17 навигациялық белгіден А 2190 бойынша, бекеттен 2 км жогары)	1 класс	-

Ескерте: * - 1 класс – «ең жақсы сапа»

***- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3 Қосымша Түркістан облысы Сырдария өзен бассейнінің суының тұптік шөгінділерін 2024 жылғы шілде айылдағы зерттеу нәтижелері

№ п/п	Сынама алу орны	Шоғыр, мг/кг							
		Мұнай өнімдері %	Мыс	Хром	Кад- мий	Нике- ль	Марга- нең	Қорға- сын	Мырыш
1	Сырдария өз, Шардара т/б, Шардара су қойм платинсынан 2км төменде.	1,7	0,77	0,08	0,0	0,54	0,72	0,0	2,14
2	Көкбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	1,6	0,82	0,1	0,0	0,58	0,68	0,0	2,1
3	Шардара су қоймасы (А-219 бойымен НЗ-17-дан 2,0 км жогары	2,0	0,73	0,05	0,0	0,64	0,68	0,0	2,3

4 Қосымша

Анықтамалық бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Құқірт диоксиді	0,5	0,05	3
Құқірт қышқылы	0,3	0,1	2
Құқірттісутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Тәменгі	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

Радиациялық қауіпсіздік стандарты*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері
Тиімді мәндер	Халық
	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1мЗв, бірақ жылына 5мЗв аспайды.

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар »

Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау

Су пайдаланукатегориясы (түрі)	Тазалау мақсаты / түрі	Су пайдаланукластары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балықшаруашылығы суын пайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталардатұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер салындару		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардың діру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су объектілеріндегі су сапасынжіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 Бұйрығы

Қосымша 5

Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңатаяуы	Шектірүксатетілген концентрация (бұданәрі - ШРК), топырақтағы килограмғамыллиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялық заттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісімен алдынада.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферлікерітіндісімен алдынада.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
6	Қорғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Қорғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозғалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісімен алдынада.
9	Хром ^{+ 6}	0,05	жалпысанитарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліктерітіндісімен алдынада

**ТАБИҒИ ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖЫЛҚЫШИЕВ ҚӨШЕСІ, 44
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33
E MAIL: LMZPS_UKO@METEO.KZ**