

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РММ Түркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
БЮЛЛЕТЕНІ**

Қараша 2024 жыл

Шымкент, 2024 жыл

	Мазмұны	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
3	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
4	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	13
5	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	14
6	Су обьектілерінің түптік шегінділерінің мониторинг нәтижелері	14
7	Радиациялық жағдай	15
8	Қосымша 1	16
9	Қосымша 2	19
10	Қосымша 3	20
11	Қосымша 4	21
12	Қосымша 5	23

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетені «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, КР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 25934 бірлікті құрайды, 2022 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,7 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 40026,026 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8365 бірлікті құрайды, 2021 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 14,1 кг құрады.

2022 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 252400 автокөліктер бар. Оның ішінде: жеңіл автокөліктер 18290 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 12,0% құрайды, автобустар - 3541 бірлік, 2,3 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2022 жылы 32900 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 18,5 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 70,8% құрады. Жүк көліктерінен 17,5% және автобустардан 8,9% бөлінеді.

1. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) формальдегид; 7) күкіртті сутек; 8) аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10) кадмий, 11) мыс; 12) қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

Kestme 1

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
2			Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек,

	Тәулігіне 3 рет	Қолмен алу (дискретті әдістер)		формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
3			Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
8			Сайрам көш, 198, ЗАО «Пивзавод»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкірттісутек
6			Нұрсат шағын ауданы	Күкірт диоксиді, күкірттісутек

Шымкент қаласының 2024 жылғы қараша айындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** болып бағаланды, ол **СИ= 3,8** (көтерінкі деңгей) және **ЕЖК =25%** (жоғары деңгей) күкірттісутегі бойынша №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,31 ШЖШ_{о.т.}, формальдегид – 1,88 ШЖШ_{о.т.}, қалқыма бөлшектер -1,32 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады .

Күкірттісутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 3,80 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-2,0 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте) .

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

2-кесте


Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр	Ең үлкен бір реттік шоғыр	ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ
-------	--------------	------------------------------	-----	----------------------------

	МГ/М ³	ШЖШ ₀ т. Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} т. Асу еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ соның ішінде
Шымкент қаласы								
Қалкыма бөлшектер (шан)	0,1987	1,32	0,300	0,60	0,00	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0109	0,22	0,094	0,19	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	1,8462	0,62	10,000	2,00	2,24	7	0	0
Азот диоксиді	0,0525	1,31	0,090	0,45	0,00	0	0	0
Азот оксиді	0,0191	0,32	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Күкірттісугеңі	0,0127		0,030	3,80	12,8	595	0	0
Аммиак	0,0201	0,50	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0188	1,88	0,027	0,54	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,11						
Кадмий	0,000016	0,055	0,000019					
Мис	0,000012	0,006	0,000016					
Қорғасын	0,000020	0,065	0,000026					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі қараша айы келесідей өзгерді:

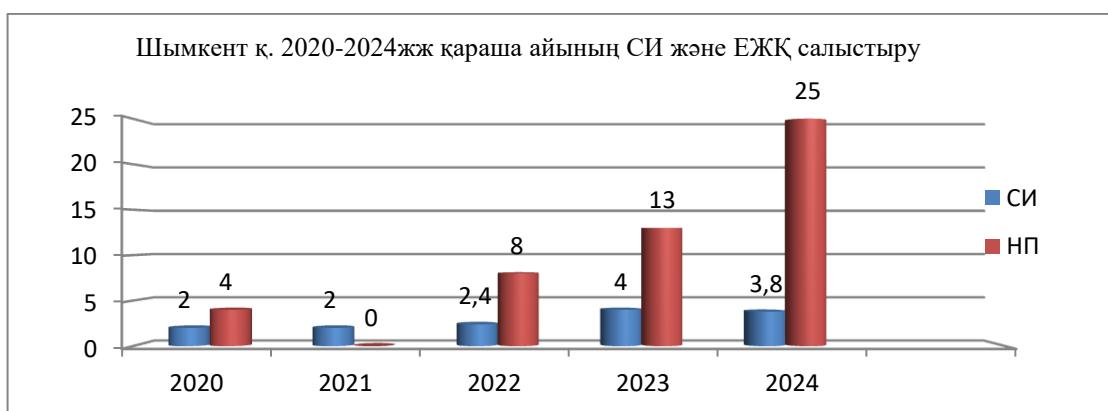

Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай 2020-2023жж көтерінкі деп, 2024ж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы күкірттісугеңінің есебінен байқалды.

Метеорологиялық жағдайлар

Қараша айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалмады, ҚМЖ күндер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

2. 2024 жылдың қараша айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

З-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте-3

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Қызылсай елді-мекені, Омарташы, I көшелесі.	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінің атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ= 1,6** (төмен деңгей) озон бойынша және **ЕЖК = 14%** (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды. .

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 3,96 ШЖШ_{0.т.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы-1,60ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-1,92ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

Кесте-4

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{0.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
Қызылсай								
Күкірт диоксиді	0,0378	0,76	0,6438	1,29	0,05	1	0	0
Көміртегі оксиді	0,7046	0,23	4,0956	0,82	0,00	0	0	0
Азот диоксиді	0,1582	3,96	0,3198	1,60	14,26	308	0	0
Озон	0,0015	0,05	0,0685	0,43	0,00	0	0	0

Шымкент қаласы аумағындағы эпизодтық деректер бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Ауаның ластануына бақылау Шымкент қаласының аймағының 4 нүктесінде (*№1 нүкте – К.Цеткин көші №37 мектеп, №2 нүкте – Тауке хан даңғылы мен Байтурсынов көшелерінің қылышы, №3 нүкте- Еуразия базары аймагында, №4 нүкте- Інтымақ-2 ш/а*) жүргізілді.

Қалқыма бөлшектердің, күкірт диоксидінің, көміртегі оксидінің, азот диоксидінің, азот оксидінің, формальдегидтің, аммиактың, фенолдың, күкірттісүтектің, көмірсүтектер шоғырлары өлшенді.

Ластаушы заттардың бір реттік максималды шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Примесь	№1 нүкте		№2 нүкте		№3 нүкте		№4 нүкте	
	gm мг/м ³	gm ПДК						
Қалқыма бөлшектер	0,3	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,6
Күкірт диоксиді	0,009	0,018	0,007	0,014	0,010	0,020	0,008	0,016
Көміртегі оксиді	2,5	0,50	1,8	0,36	2,2	0,44	2,8	0,56
Азот диоксиді	0,06	0,30	0,05	0,25	0,04	0,20	0,07	0,35
Азот оксиді	0,02	0,05	0,03	0,075	0,01	0,025	0,02	0,05
Күкіртсүтегі	0,002	0,25	0,001	0,125	0,002	0,25	0,005	0,625
Аммиак	0,02	0,10	0,03	0,15	0,06	0,30	0,05	0,25
Формальдегид	0,010	0,20	0,014	0,28	0,012	0,24	0,015	0,30
Фенол	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Көмірсүтек	0,06	0,06	0,04	0,04	0,08	0,08	0,05	0,05

3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр суына сынама алуден жүргізілді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 40,11%, сульфаттар 21,80%, кальций иондары 3,31%, натрий иондары 5,06 %, хлоридтер 7,14% болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Қазығұрт МС – 62,34 мг/л, ең азы Шымкент МС – 24,49 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электроткізгіштігі Қазығұрт МС – 89,9 мкСм/см, Шымкент МС – 24,49 мкСм/см болды.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы 6,25 (Шымкент МС) – 7,12 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

4.Түркістан қаласы бойынша атмосфералық ауа сапасын бағалау

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкірттісуге.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте-5

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы</i>	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісуге, диоксид және азот оксиді, озон
2			<i>Қала орталығында</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			<i>A.Сандыбай к., 58B</i>	

2024 жылдың қараша айында Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаының ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол СИ=4(көтерілкі деңгей) күкірт диоксиді бойынша және ЕЖҚ =48% (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58В) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 2,04 ШЖШ_{0,т}, күкірт диоксиді – 4,04 ШЖШ_{0,т}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,73 ШЖШ_{м,р}, азот оксиді – 1,04 ШЖШ_{м,р}, күкірт диоксиді – 3,99 ШЖШ_{м,р}, көміртегі оксиді – 1,54 ШЖШ_{м,р}, күкірттісуге – 2,85 ШЖШ_{м,р}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (6-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


Kесте-6

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{б.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖ III	>5 ШЖШ	
							соның ішінде	соның ішінде	
Түркістан қаласы									
Азот диоксиді	0,082	2,04	0,346	1,73	12,58	815	0	0	
Күкірт диоксиді	0,202	4,04	1,993	3,99	24,07	1040	0	0	
Азот оксиді	0,003	0,05	0,416	1,04	0,05	1	0	0	
Көміртегі оксиді	0,992	0,33	7,718	1,54	0,76	49	0	0	
Озон	0,030	0,99	0,077	0,48	0,00	0	0	0	
Күкірттісугегі	0,001		0,013	1,60	0,09	2	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі қараша айында келесідей өзгерді:

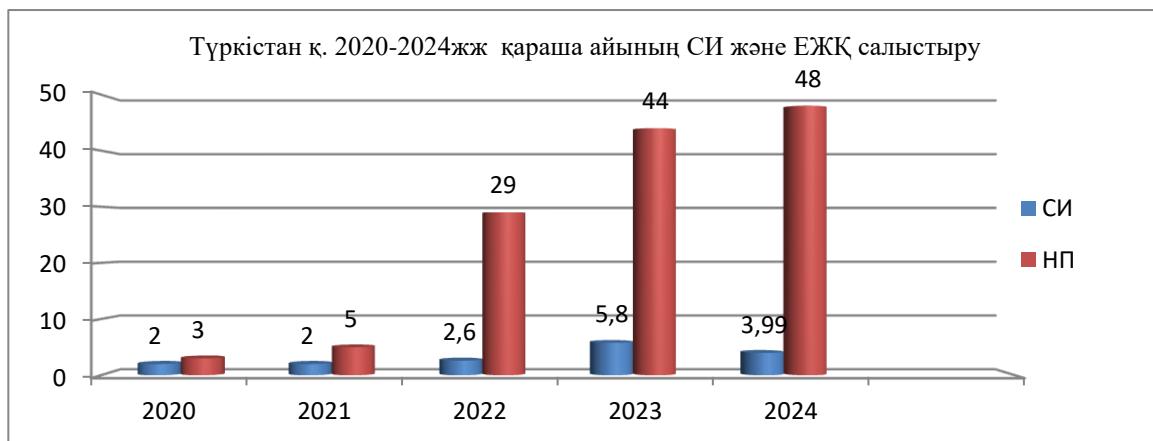

Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2020-2021жж көтеріңкі деп, 2022-2024жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі күкірт диоксидінің есебінен байқалды.

5. Кентау қаласы ауасының атмосфералық жағдайы

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-куйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт сутегі.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, құқірт диоксиді, құқіртсугеңі

2024 жылдың қараша айына Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаының ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ =1,75** (төмен деңгей) және **НП =4%** (көтеріңкі деңгей).

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфералық ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Көмірсутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,75 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

Атмосфералық ауаының ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
Кентау қаласы								
Күкірт диоксиді	0,0033	0,07	0,0247	0,05	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,2847	0,09	3,4284	0,69	0,00	0	0	0
Күкіртсугеңі	0,0014		0,0140	1,75	4,12	89	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаының ластану деңгейі қараша айында келесідей өзгерді:

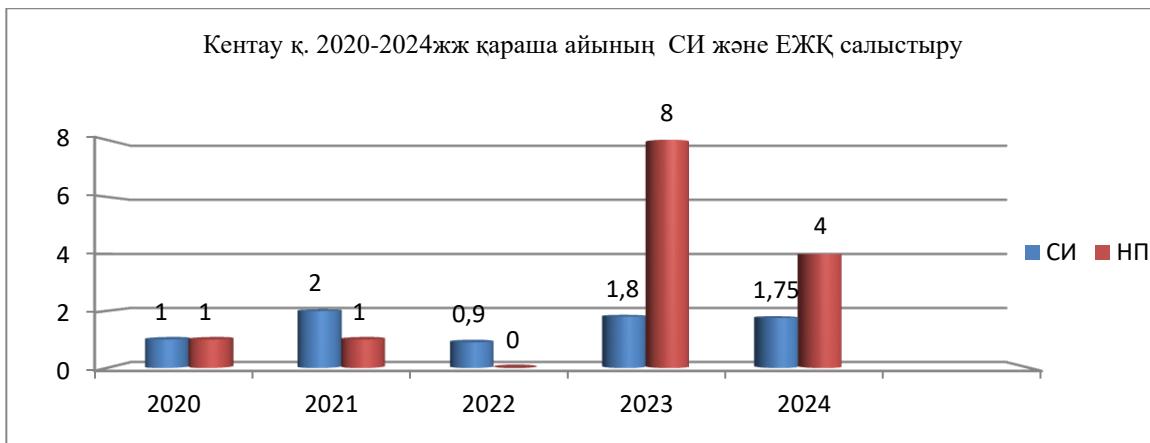

Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2020ж және 2022ж төмен деп, 2021ж және 2023-2024жж көтеріңкі деп бағаланды.

6. 2024 жылдың қараша айында Састөбе ауылының атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Састөбе а. F. Мұратбаев көш., 1A	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртсүтегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Састөбе ауылының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ= 1,5** (көтеріңкі деңгей) және **ЕЖҚ = 0 %** (төменгі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 1,21 ШЖШ_{0,т}, озон – 1,89 ШЖШ_{0,т}, басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Көміртегі оксидінің максималды бір реттік концентрациясы-1,55 ШЖШ_{м,р}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

Кесте-10

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шогыр		Ең үлкен бір реттік концентрация		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	
							соның ішінде	>10 ШЖШ	
Састөбе									
Азот диоксиді	0,0014	0,03	0,2345	0,47	0,00	0	0	0	
Күкірт диоксиді	0,6945	0,23	7,7277	1,55	0,05	1	0	0	
Көміртегі оксиді	0,0486	1,21	0,0883	0,44	0,00	0	0	0	
Озон	0,0567	1,89	0,1002	0,63	0,00	0	0	0	

7. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 7 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, Шардара су қоймасы 12 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **40** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлишенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, хром, никель, сынап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).*

Түптік шөгінділер сапасының мониторингі Сырдария өзенінің және Шардара су қоймасының 3 бақылау нүктelerі бойынша жүргізілді. Түптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

8. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірл.	Концентрация
	Қараша 2023 г.	Қараша 2024 г.			

Сырдария өз.	4 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	81,73
Келес өз.	4 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	422,5
Бадам өз.	3 класс	1 класс*			
Арыс өз.	3 класс	2 класс	Жалпы фосфор	мг/дм ³	0,109
Аксу өз.	1 класс*	1 класс*			
Қатта-бөген өз.	нормаланбайды (>5 класс)	1 класс*			

Ескерте: * - 1 класс – «ең жақсы сапа»

***- заттар берілген класс бойынша нормаланбайды

3-кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың қараша айымен салыстырғанда Бадам өзенінің жер үсті суының сапасы 3 кластан 1 класқа, Арыс өзені 3 кластан 2 класқа, Қатта-бөген өзені 5-тен жоғары кластан 1 класқа өтті – жақсарды.

Сырдария және Келес өзенінің жер үсті суларының сапасы 4 кластан 5-тен жоғары класқа, өтті – нашарлады.

Аксу өзенінің жер үсті суының сапасы айтартлықтай өзгермеген.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар жалпы фосфор және қалқыма заттар болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2024 жылғы қарашада Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.

2 Қосымшада түстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

9 Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің түптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері.

Сырдария өзен бассейніндегі түптік шөгінділерді зерттеу нәтижелері бойынша ауыр металдардың құрамы келесі аралықта өзгерген: мыс – 0,90-0,95 мг/кг, мырыш – 2,40-2,45 мг/кг, никель – 0,7-0,9 мг/кг, марганец – 0,75-0,9 мг/кг, хром – 0,08-0,15 мг/кг, қорғасын мен кадмийдің концентрациясы табылған жоқ. Мұнай өнімдерінің мөлшері – 2,0 % болды.

Сырдария өзен бассейнінің суының түптік шөгінділерін зерттеу нәтижелері 3 Қосымшада көрсетілген.

10. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) және

атмосфералық ауаның ластануына бақылау Түркістан қаласының (№1 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,08-0,23 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,4-9,8 Бк/м² құрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 3,1 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы

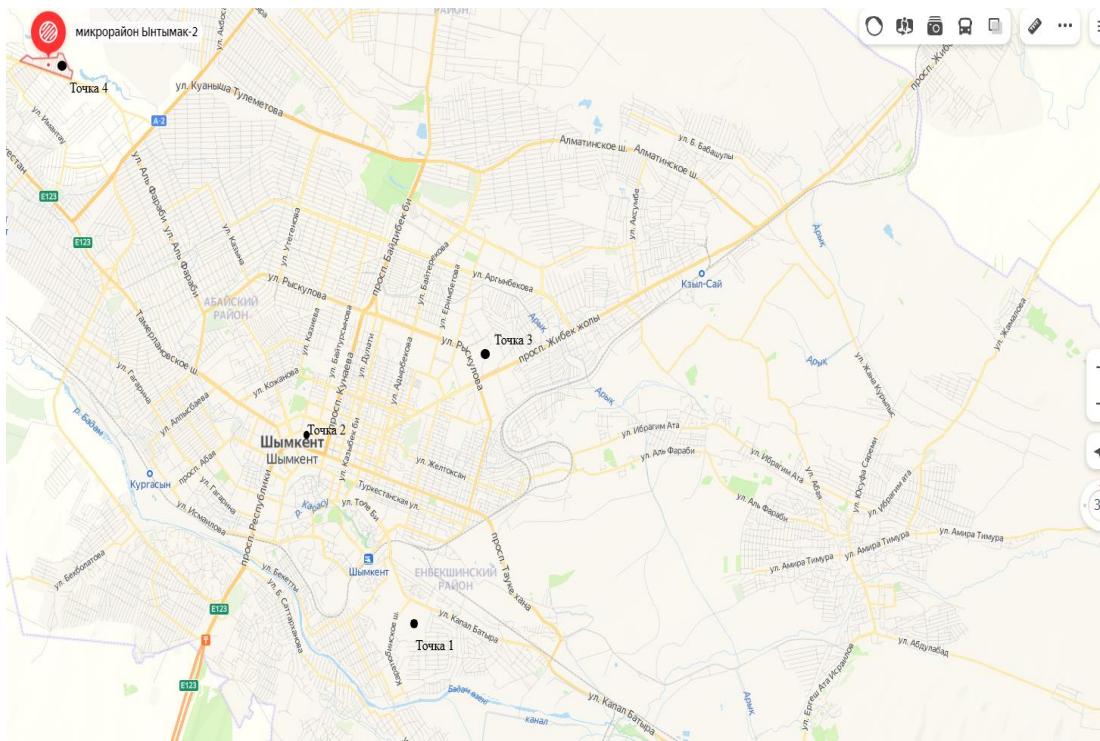


Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық желісінің орналасу схемасы

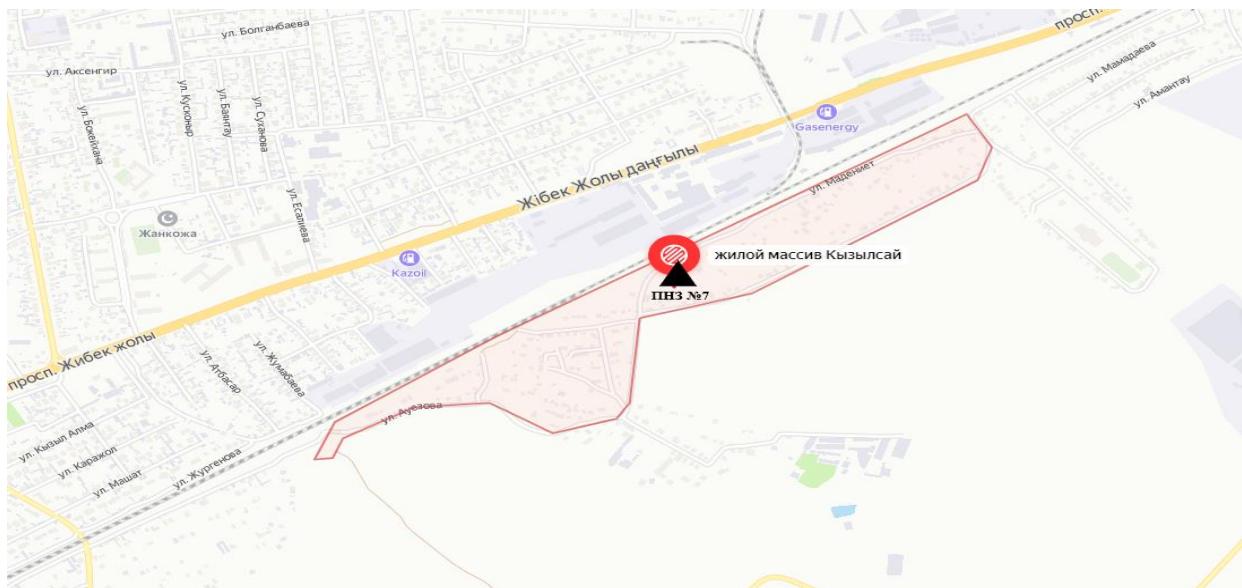


Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

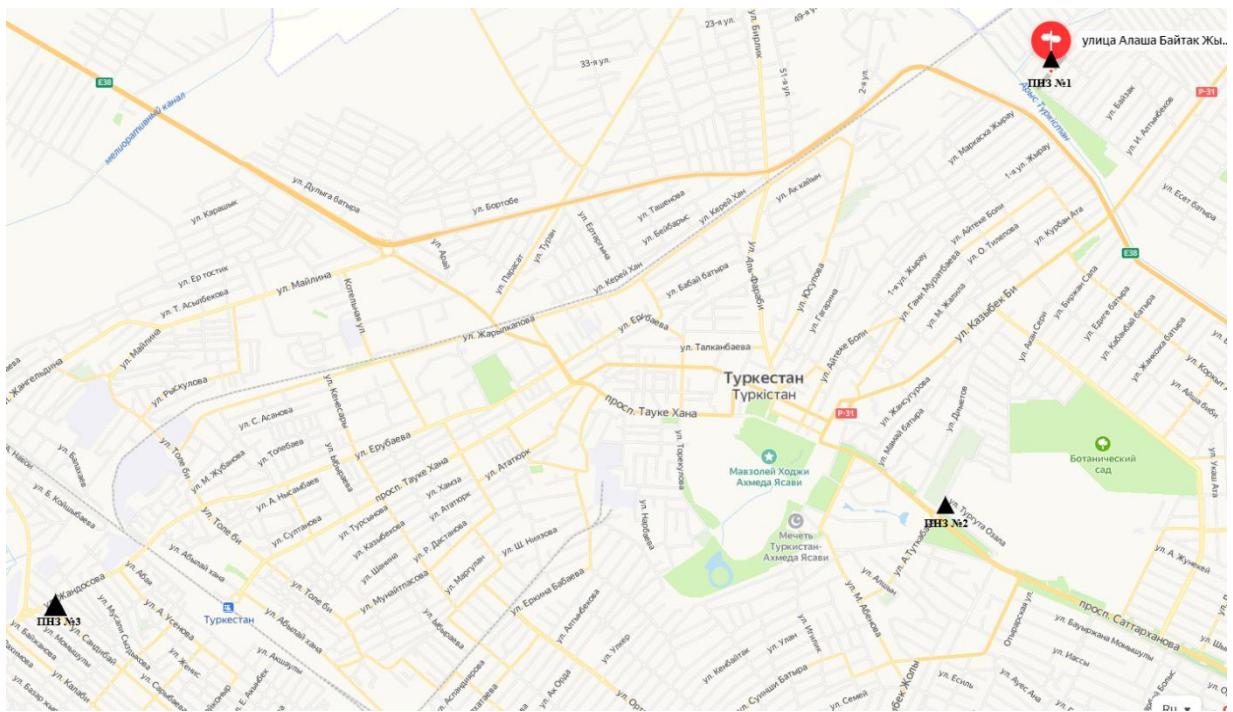


Сурет 4 – Туркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

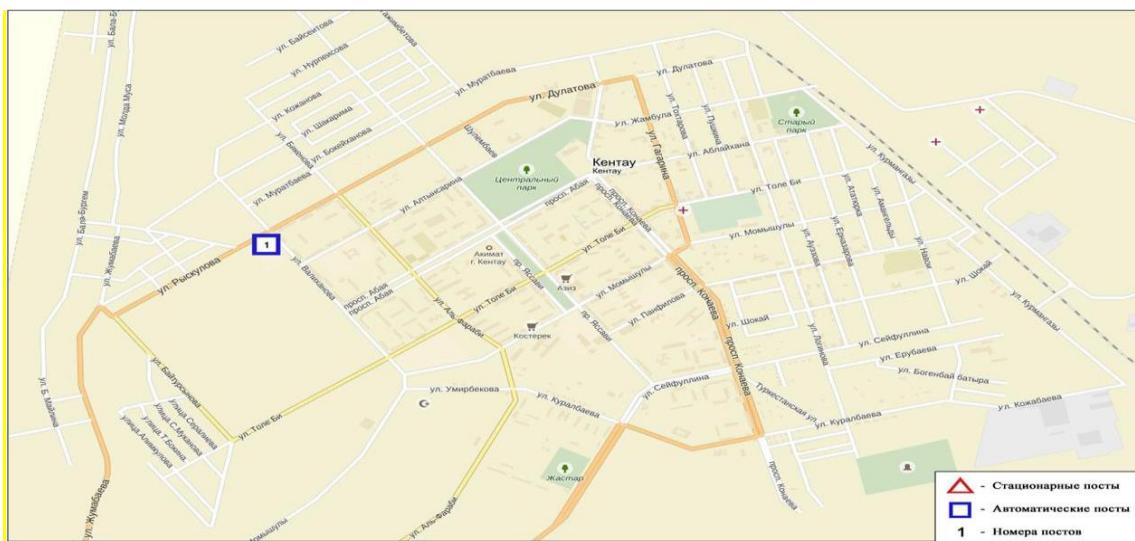

Сурет 5 - Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентау қаласының атмосфералық ауасы.

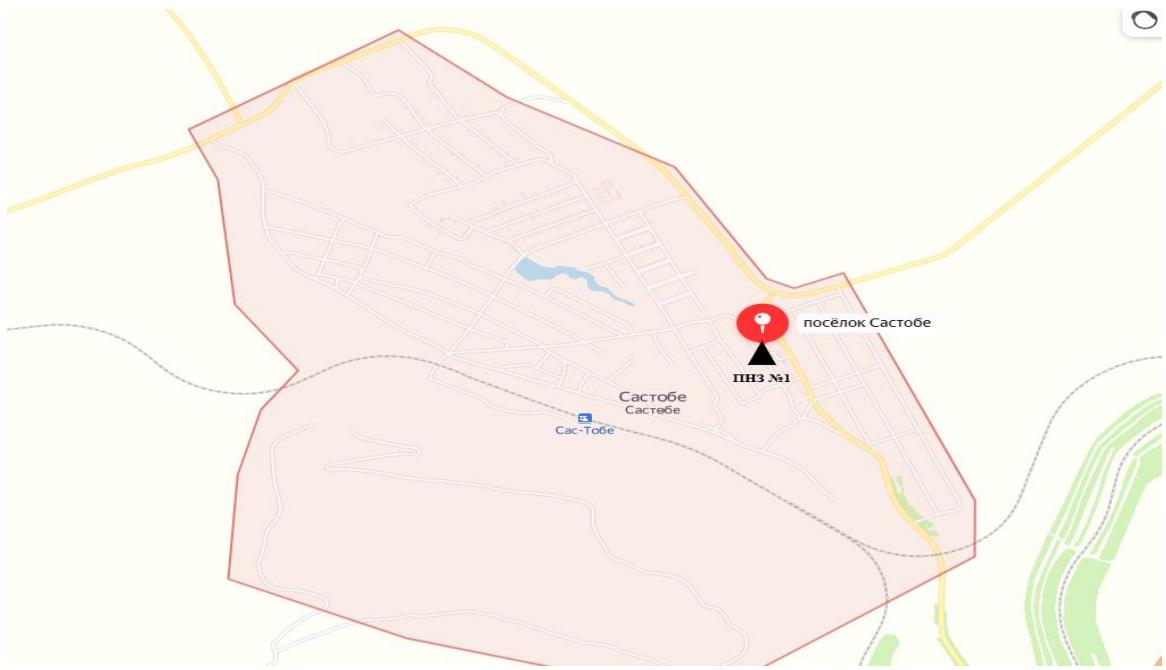

Сурет 6—Саастобе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.

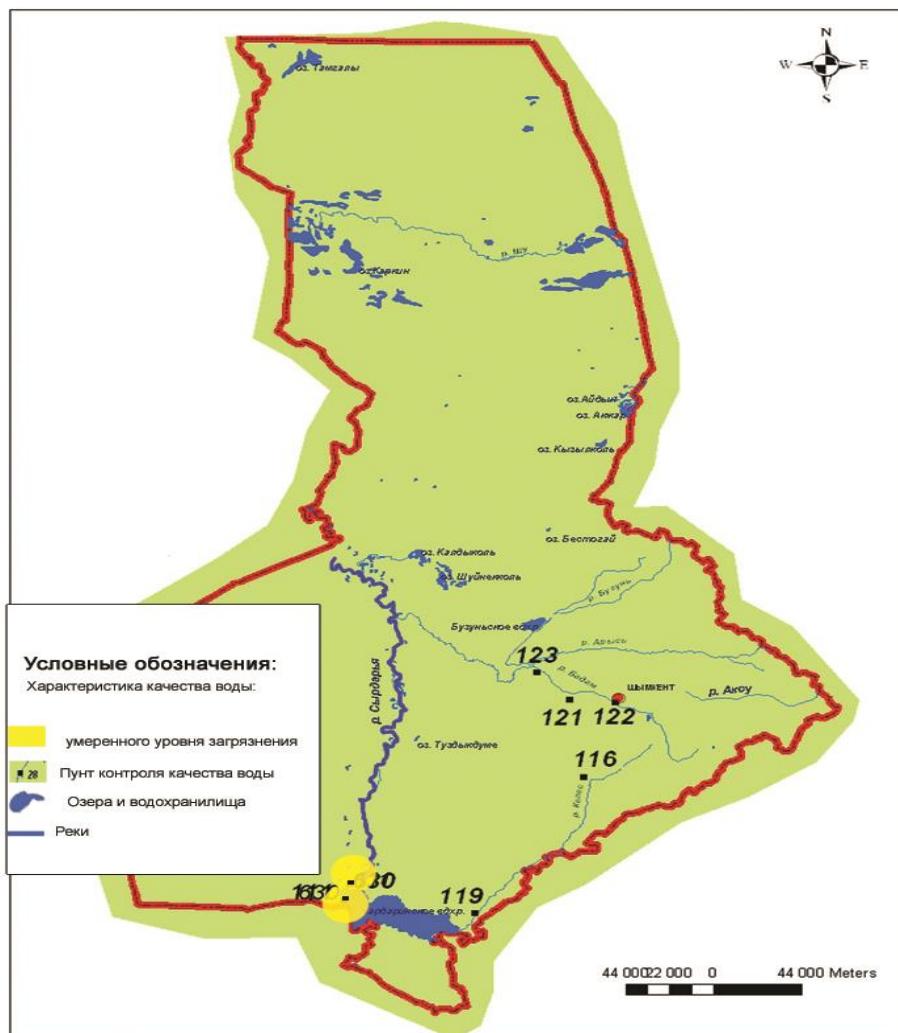

Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

2 Қосымша Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері және тұстамалары	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Сырдария өзені		судың температурасы 11,4-17,0°C, сутегі көрсеткіші 7,5-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,5-10,4 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,3-2,2 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 19,0-25,0 см.
тұстама - Көкбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	магний – 22,8 мг/дм ³ , сульфаттар – 316,9 мг/дм ³ , аммоний ионы – 0,604 мг/дм ³ . Магнийдің және сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды, аммоний ионының нақта концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 268,9 мг/дм ³ . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі -ауылдан 5 км)	3 класс	магний – 20,4 мг/дм ³ , аммойий-ионы – 0,565 мг/дм ³ , сульфаттар – 288,18 мг/дм ³ .
Келес өзені		судың температурасы 9,4-14,1°C, сутегі көрсеткіші 7,7-7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,2-8,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 8,0-24,0 см.
тұстама – Казыгурт а. (ауылдан 0,2	1 класс	-

км жогары, г/п 0,8 км жоғары)		
Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	нормаланбайды (>5 класс)	қалқыма заттар – 795,6 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Бадам өзені	судың температурасы 12,0-13,2°C, сутегі көрсеткіші 7,5-7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 5,2-6,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 0,6-1,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 21,0-22,0 см.	
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	1 класс	-
тұстама - Қарааспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	1 класс	-
Арыс өзені	судың температурасы 11,3°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 1,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 22,0 см.	
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	2 класс	жалпы фосфор-0,109 мг/дм ³ . Жалпы фосфордың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Ақсу өзені	судың температурасы 6,2-14,1°C, сутегі көрсеткіші 7,5-7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,2-7,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,3-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 23,0-25,0 см.	
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан оңтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	1 класс	-
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	1 класс	-
Қатта-бөген өзені	судың температурасы 15,0°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы – 5,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.	
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жогары)	1 класс	-

3 Қосымша

Түркістан облысы Сырдария өзен бассейнінің сұйының тұптік шөгінділерін 2024 жылғы қарашадағы зерттеу нәтижелері

№ п/п	Сынама алу орны	Шоғыр, мг/кг							
		Мұнай өнімдері %	Мыс	Хром	Кад- мий	Нике- ль	Марга- нец	Қорға- сын	Мырыш
1	Сырдария өз. Көкбұлақ а.	2,0	0,9	0,15	0,0	0,7	0,75	0,0	2,45
2	Сырдария өз, Шардара т/б, Шардара су қойм платинсынан 2км төменде.	2,0	0,95	0,08	0,0	0,9	0,90	0,0	2,4

4 Қосымша

Анықтамалық бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер РМ 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкірттісутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтерінкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

Радиациялық қауіпсіздік стандарты*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері
Тиімді мәндер	Халық
	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1м3в, бірақ жылына 5м3в аспайды.

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар »

Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыйныштарын саралау

Су пайдаланукатегориясы (түрі)	Тазалау мақсаты / түрі	Су пайдаланукластары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балықшаруашылығысуын пайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталар датұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер салқындау		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалық азбалардың діріру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су объектілеріндегі су сапасынжіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 Бұйрығы

Қосымша 5

Зиянды микроорганизмдердің, топыракты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттың атауы	Шектірүксаletілген концентрация (бұданәрі - ШРК), топырактағы килограмғамиллиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялық заттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлік ерітіндісімен алдынады.

3	Мышъяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысандарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
6	Қорғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысандарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Қорғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысандарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозгалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
9	Хром ⁺⁶	0,05	жалпысандарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліерітіндісіменалынады

**ТАБИҒИ ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН-ЖАЙЫ:**

**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33
Е MAIL: LMZPS_UKO@METEO.KZ**